


作成	14-4-7 甲藤、石田	改定				
検認	伊藤、大越	定				

## 必要システム総水量の計算 <産チラー MCAV-EP1800A形>

### 冷房運転時

冷房時の必要システム総水量は、ユニットの最大能力条件で、且つ最小容量制御運転にて圧縮機が5分間運転するために必要なシステム水量を示します。  
(尚、5分間は圧縮機運転後、冷媒系統が安定するまでの概略時間を示します)

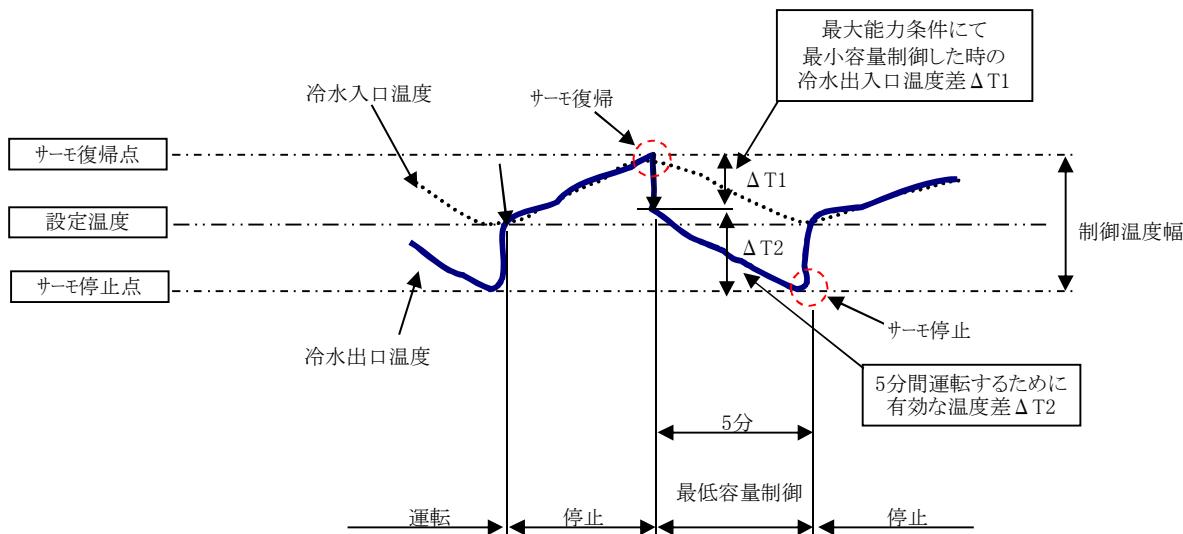

#### ① 最大冷却能力: $Q_{cmax}$

外気15°C、冷水出口温度20°C時の冷却能力を示します。

$$Q_{cmax} = 198.7 \text{ kW}$$

※流量は標準仕様流量 =  $21.4 \text{ m}^3/\text{h}$

#### ② 最小容量制御%

MCAV-EP1800Aの場合、最小容量制御は12%。

#### ③ 最小容量制御運転時の冷却能力: $Q_{c1}$

$$\begin{aligned} Q_{c1} &= \text{最大冷却能力} Q_{cmax} \times \text{最小容量制御\%} \\ &= 198.7 \times 860 \times 0.12 = 17088.2 \text{ kcal/h} \end{aligned}$$

#### ④ 最小容量制御運転時の冷水出入口温度差: $\Delta T_1$

$$\begin{aligned} \Delta T_1 &= \text{最大冷却能力} Q_{cmax} \times \text{最小容量制御\%} / \text{流量(仕様流量)} \\ &= 198.7 \times 860 \times 0.12 / (21.4 \times 1000) = 0.96^\circ\text{C} \end{aligned}$$

#### ⑤ 5分間運転するためには有効な温度差: $\Delta T_2$

$$\begin{aligned} \Delta T_2 &= \text{制御温度幅} - \Delta T_1 \quad \text{※制御幅} = \pm 1^\circ\text{C} \\ &= 2 - 0.96 = 1.04^\circ\text{C} \end{aligned}$$

#### ⑥ 必要システム総水量: $W_c$

$$\begin{aligned} W_c &= (Q_{cmax} \times (\text{最小容量制御\%} - \text{最低負荷\%}) / 100 \times \text{最小運転時間(5分/60分)}) / \Delta T_2 \\ &= (198.7 \times 860 \times (12-6) / 100 \times 5/60) / 1.04 \\ &= 821.5 \text{ リットル} \end{aligned}$$

上記より、冷房時はシステム総水量「821.5リットル」以上が必要です。

※最低負荷はユニット最小容量制御12%の半分6%と仮定して算出しました。