



作成	'14-11-19 荒木,伊藤	改				
検認	大越	定				

## 水冷コンパクトキューブ(MCRV形) 振動データ

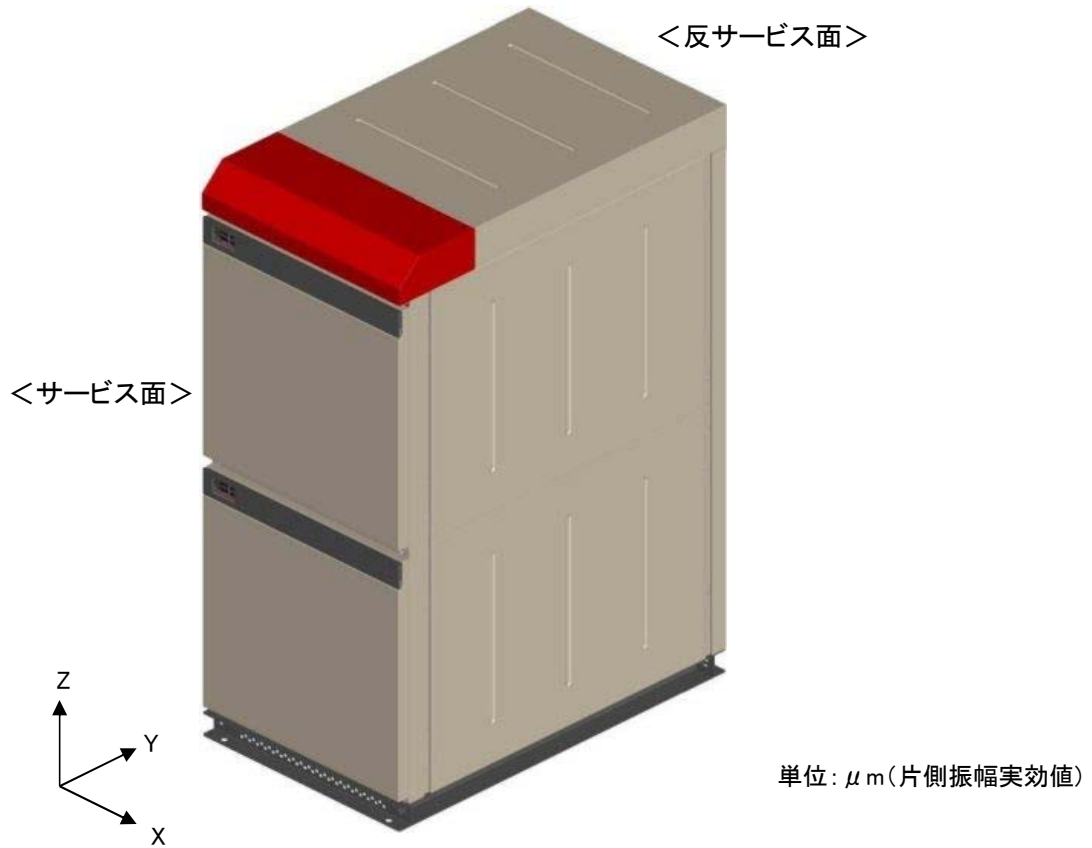

振動データ

	X	Y	Z
①	0.3	0.1	0.3
②	0.2	0.2	0.4
③	0.3	0.4	0.8
④	0.4	0.4	0.8

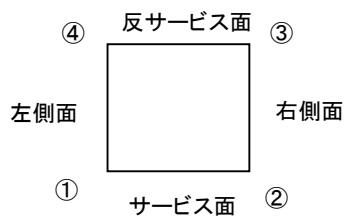

**注意**

- ユニット運転条件
  - ・冷房全負荷運転
  - ・冷水12°C→7°C、冷却水30°C→35°C
- ユニット設置条件
  - 工場試験室内定盤上の直置
- 測定器:ミニパイブアナライザー(昭和測器製)