


作成		改定				
検認		定				

MCAV-P300A-PT(N)
MCA-P190・250C-PT(N) 形振動レベル値

1. 測定条件

- (1) 測定周波数帯 : 1Hz~90Hz
- (2) 測定位置 : ユニット脚部より20cmの距離の路面
- (3) 据付状態 : コンクリート床面直置
- (4) 電源 : 三相200V 60Hz
- (5) 運転条件 : 外気温度35℃
冷水入口温度31℃, 冷水出口温度25℃

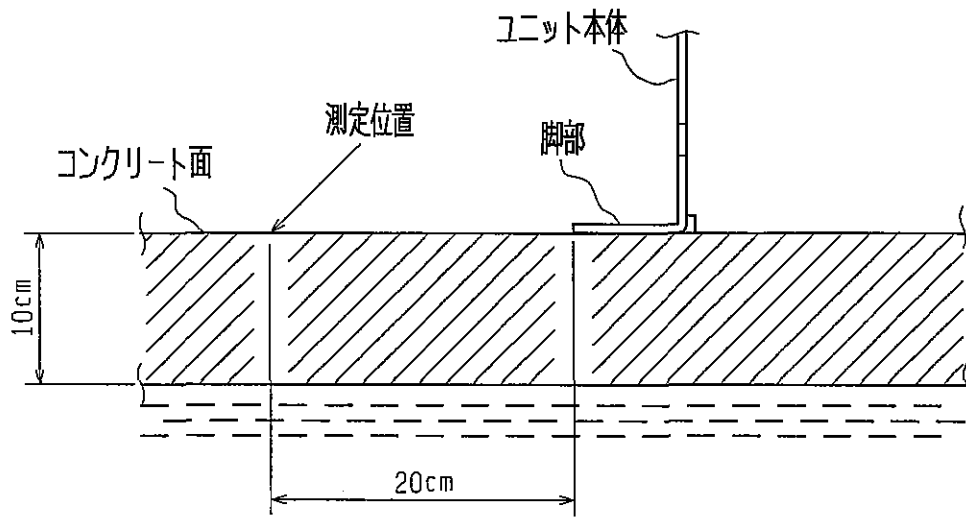

- (6) 測定機器 : 公商用振動レベル計
VM-1220C (JIS適合品)
(国際機械振動研究所製)

2. 振動レベル値

振動レベル値45 dB以下

注. 暗振動補正後の値を示す

	WYN48-1689	
--	------------	--