


|    |  |    |   |  |  |  |
|----|--|----|---|--|--|--|
| 作成 |  | 改定 |   |  |  |  |
| 検認 |  | 定  | B |  |  |  |

MCAV-P224・300A  
 CAH-P190・250C, P190・250B  
 CA -P190・250B  
 MCA-P190・250C (W), P190・250B (W) (S)  
 BAL-P190・250C, P190・250B 形振動レベル値

1. 測定条件

- (1) 測定周波数帯 : 1Hz~90Hz
- (2) 測定位置 : ユニット脚部より20cmの距離の路面
- (3) 据付状態 : コンクリート床面直置
- (4) 電 源 : 三相200V 50/60Hz
- (5) 運 転 条 件 : 冷却運転、外気温度35℃ 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃

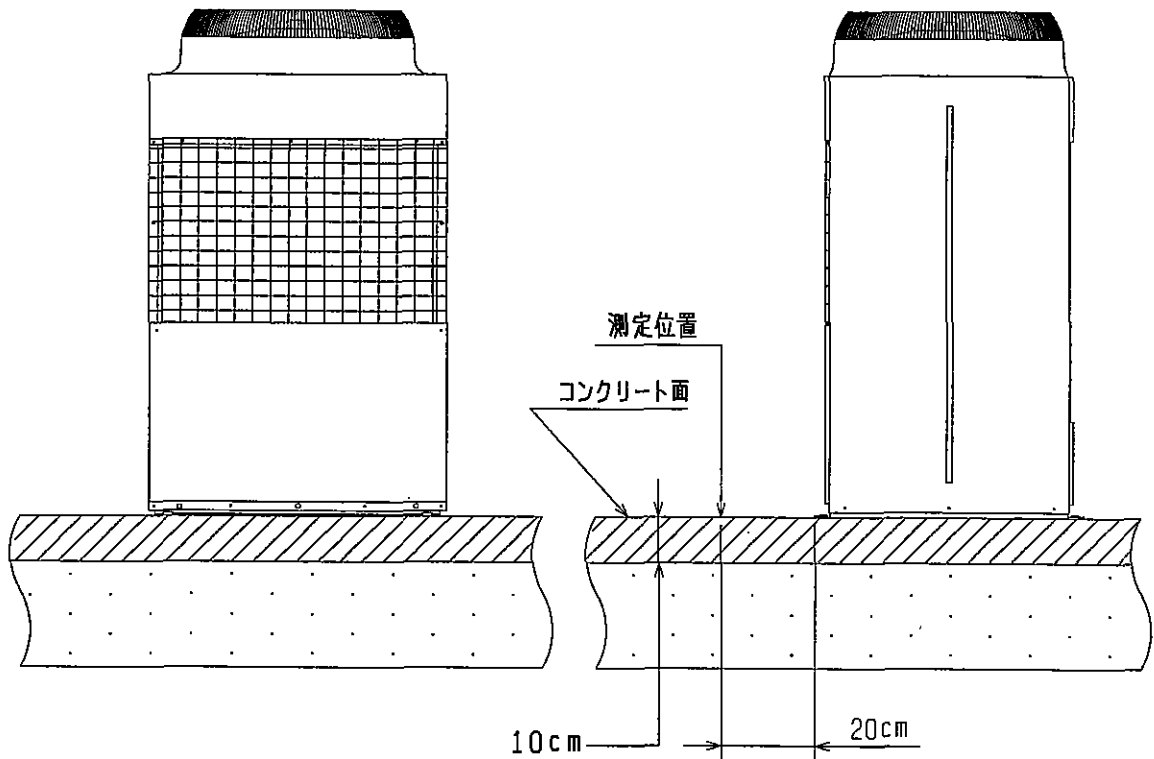

- (6) 測定機器 : 公商用振動レベル計  
 VM-1220C (JIS適合品)  
 (国際機械振動研究所製)

2. 振動レベル値

振動レベル値 45 dB以下

注. 暗振動補正後の値を示す