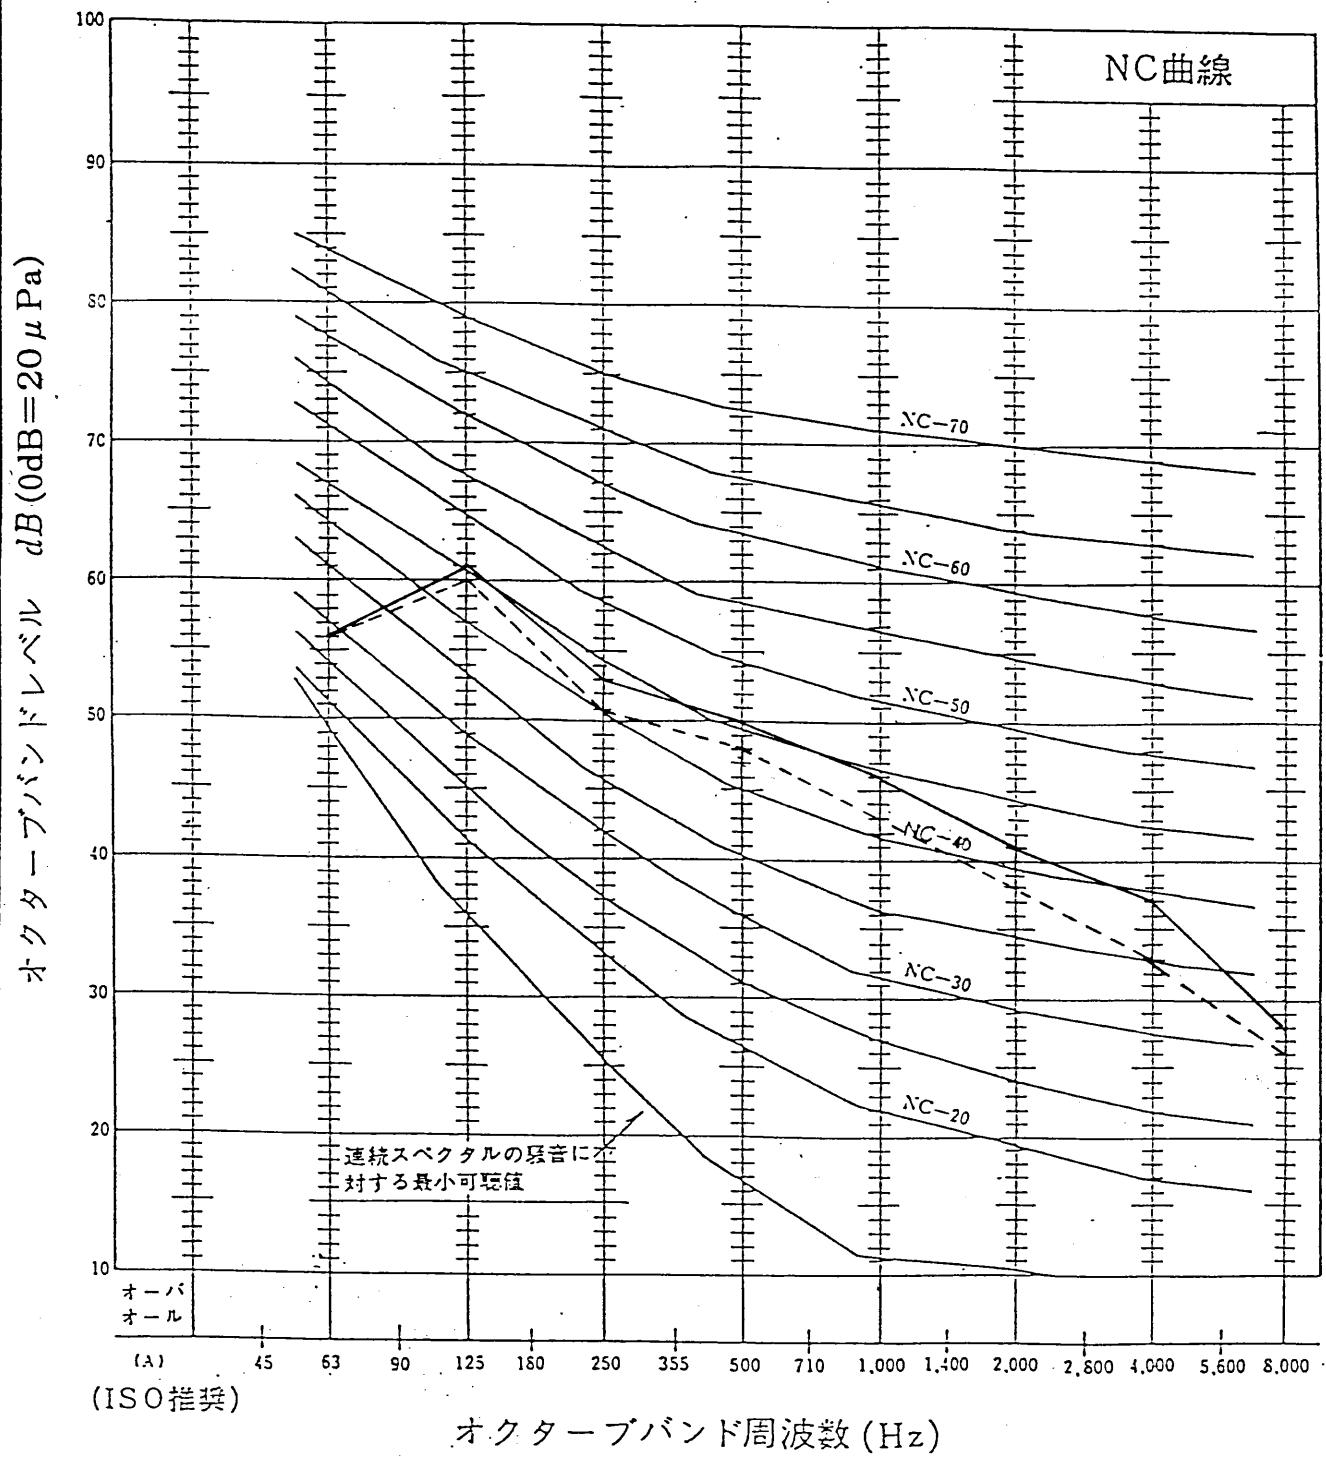


運転状態：標準条件（J I S 標準）

測定位置：本体中央下方 1.5m

----- 冷房時(50Hz) ————— 冷房時(60Hz)

MDC-145TA(-L) 形  
(室内ユニット)

スポットエアコン騒音分析成績書&lt;50/60Hz&gt;

三菱電機株式会社