

冷電技術ノート

作成  
検認


改定

### 騒音のオクターブ分析

運転状態：標準条件


測定位置：本体中央下方 1.5 m

測定場所：無響音室



騒音値 (A特性 dB) : 47

----- 50Hz ----- 60Hz

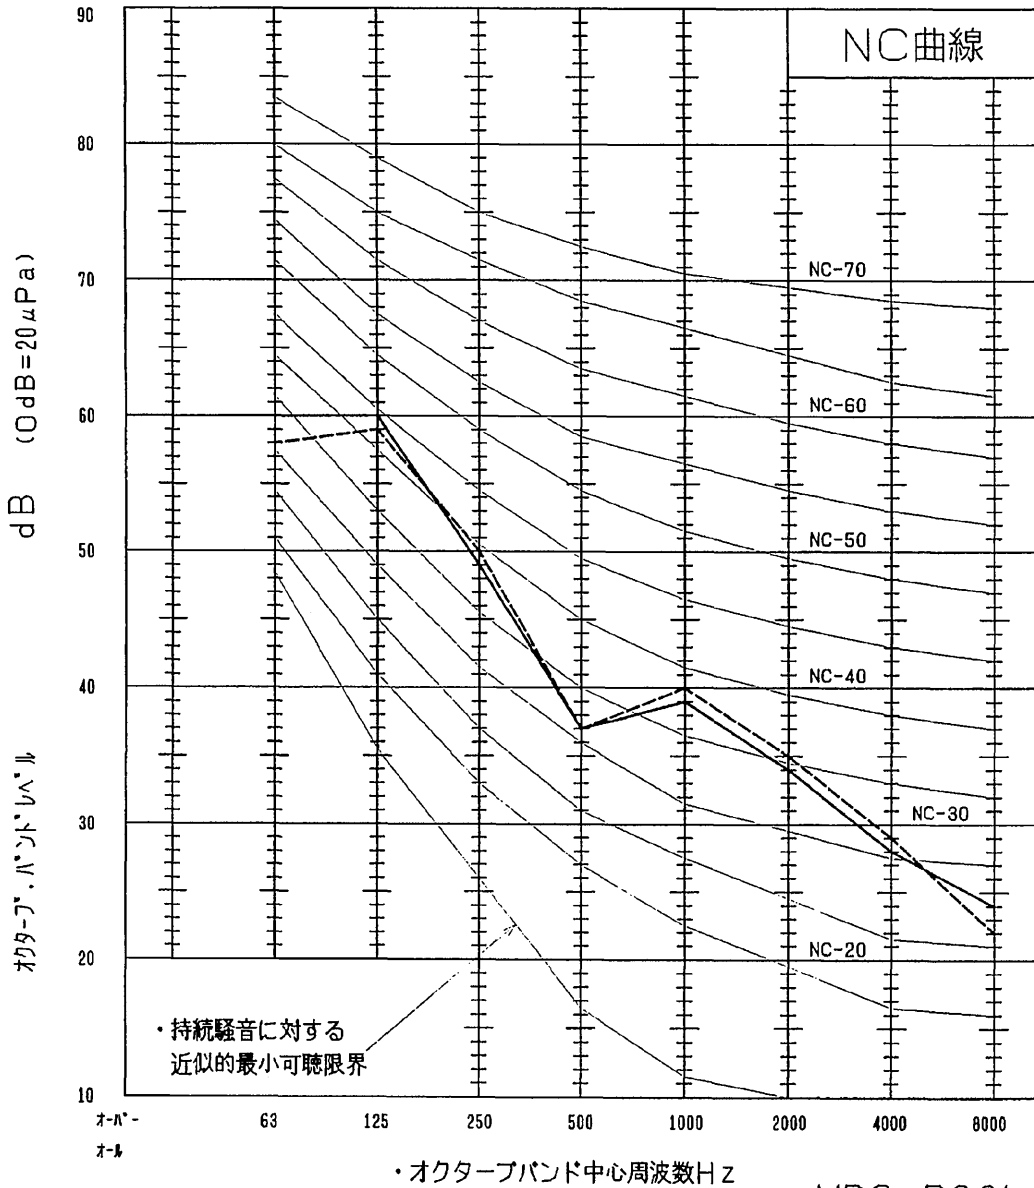

MDC-P63LA-C

スポットエアコン騒音分析成績書<50/60Hz>

WYN B0-5605