

冷電技術ノート

作成
検認


改定

騒音のオクターブ分析

運転状態：標準条件


測定位置：本体中央下方 1.5m

測定場所：無響音室



騒音値 (A特性 dB) : 48/50

----- 50Hz ———— 60Hz

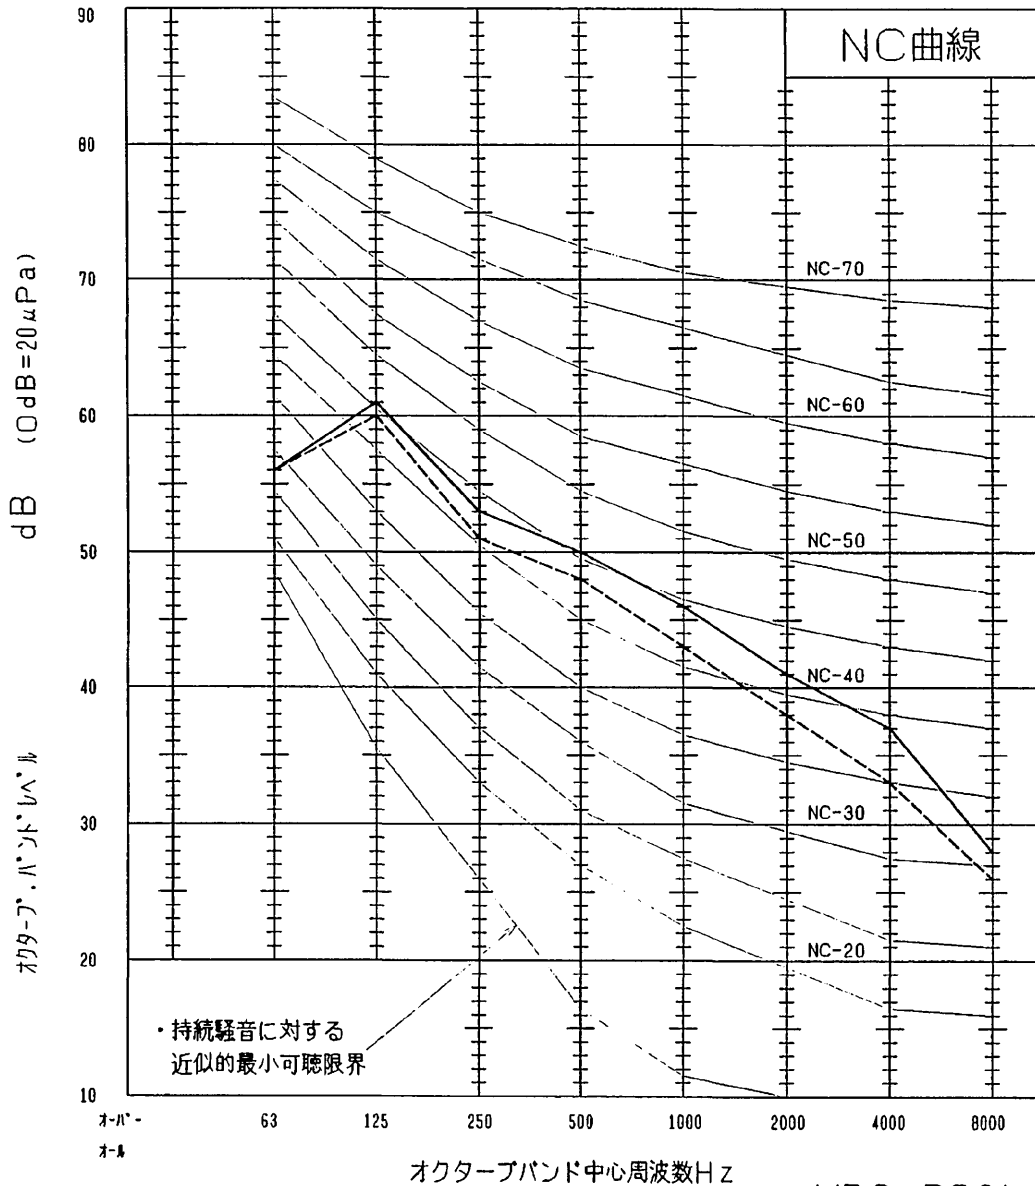

MDC-P90LA-C

スポットエアコン騒音分析成績書〈50/60Hz〉

WYN B0-5605