


運転状態：標準条件（JIS標準）

測定位置：本体上部中心より正面1m下方1m ———— 冷房時

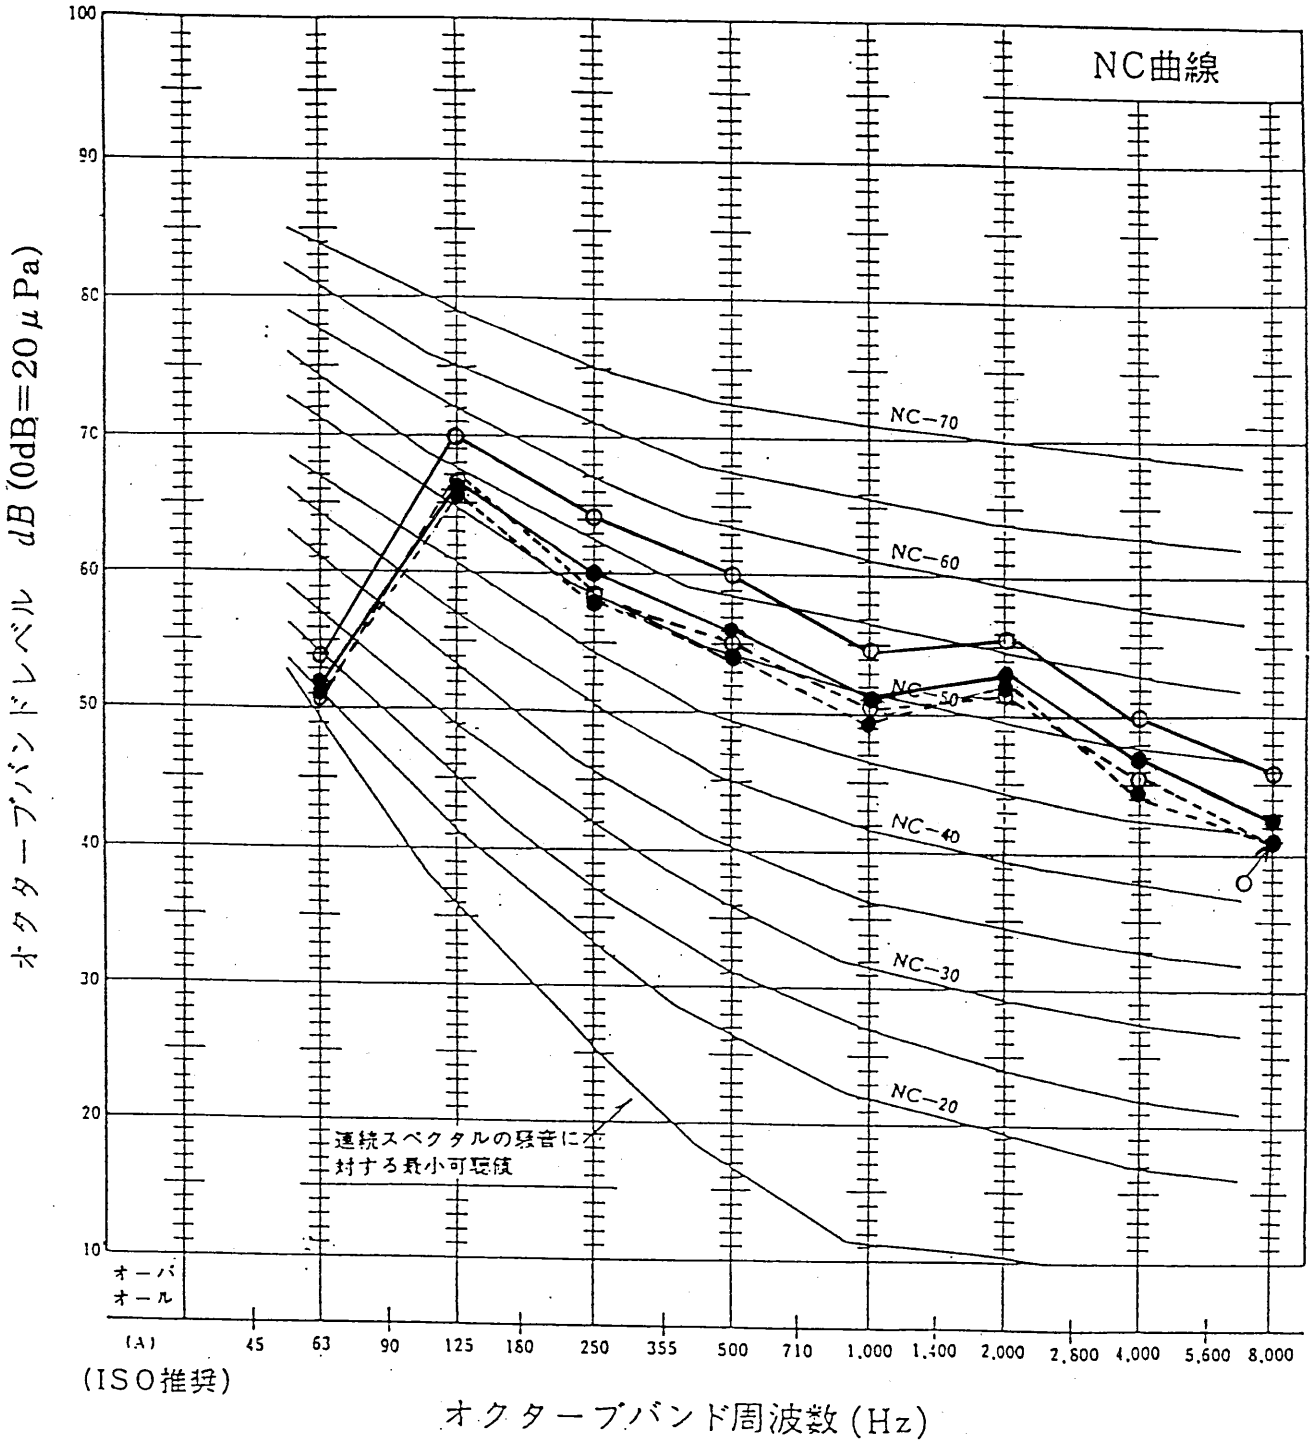

- 50 Hz Hi
- - ● - - 50 Hz Lo
- 60 Hz Hi
- - ○ - - 60 Hz Lo

M D k - 60 B 形  
スポットエアコン騒音分析成績書<50/60Hz>

三菱電機株式会社