


冷電技術ノート

作成
検認

改定


騒音のオクターブ分析

運転状態：標準条件
 測定位置：本体上部中央より
 正面1m下方1m
 測定場所：無響音室



騒音値 (A特性dB) : Hi 56.0/57.5
 Lo 52.5/52.5

●— 50Hz Hi
 ●- - 50Hz Lo
 ○— 60Hz Hi
 ○- - 60Hz Lo

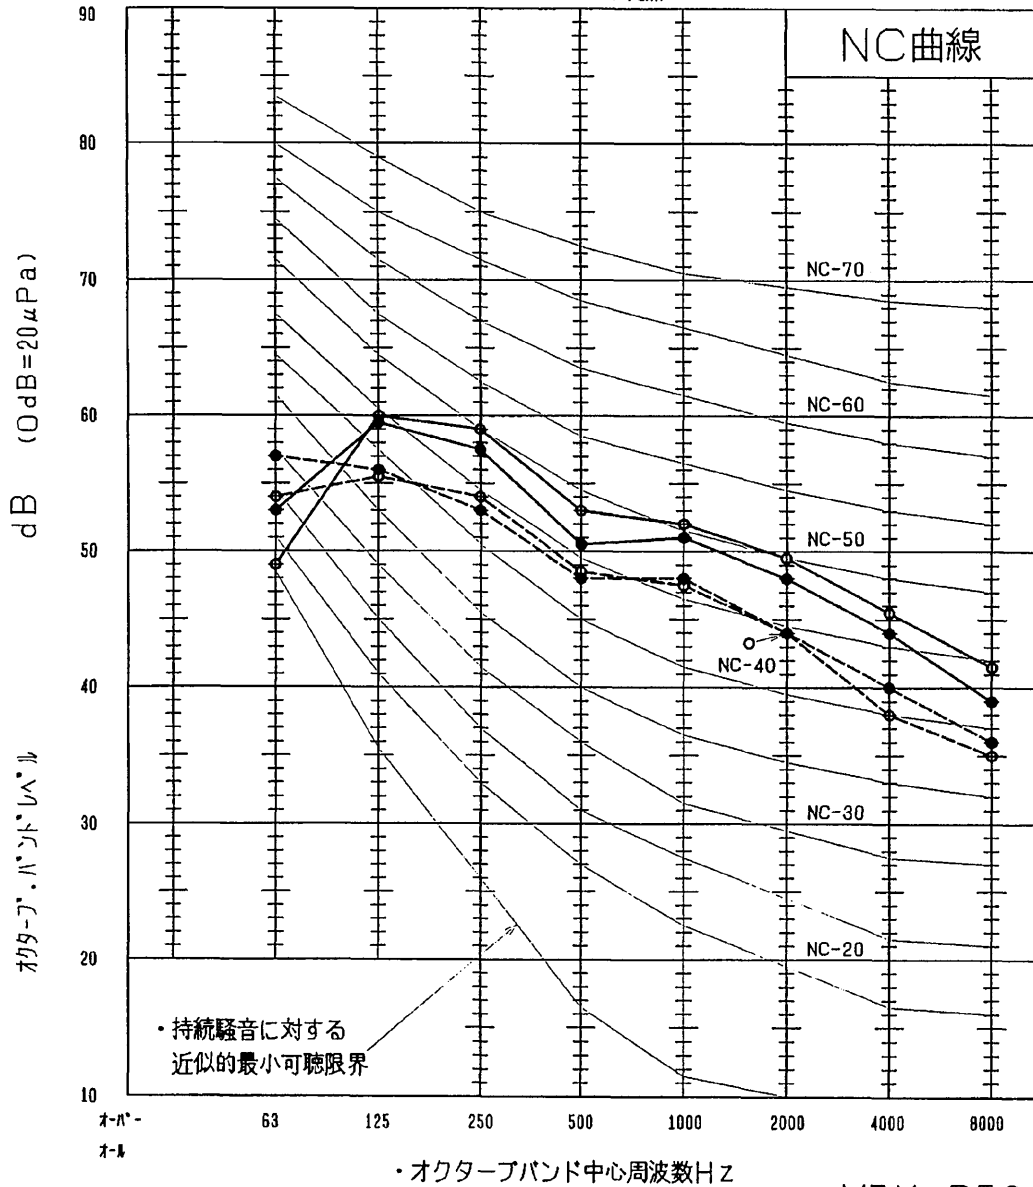

MDK-P50A-C

スポットエアコン騒音分析成績書<50/60Hz>

WYN B0-5605