


冷電技術ノート

作成  
検認

改定


### 騒音のオクターブ分析

運転状態：標準条件  
測定位置：本体上部中央より  
正面1m下方1m  
測定場所：無響音室



騒音値 (A特性dB) : Hi 59.5/63.0  
Lo 58.0/58.5

●— 50Hz Hi  
●--- 50Hz Lo  
○— 60Hz Hi  
○--- 60Hz Lo

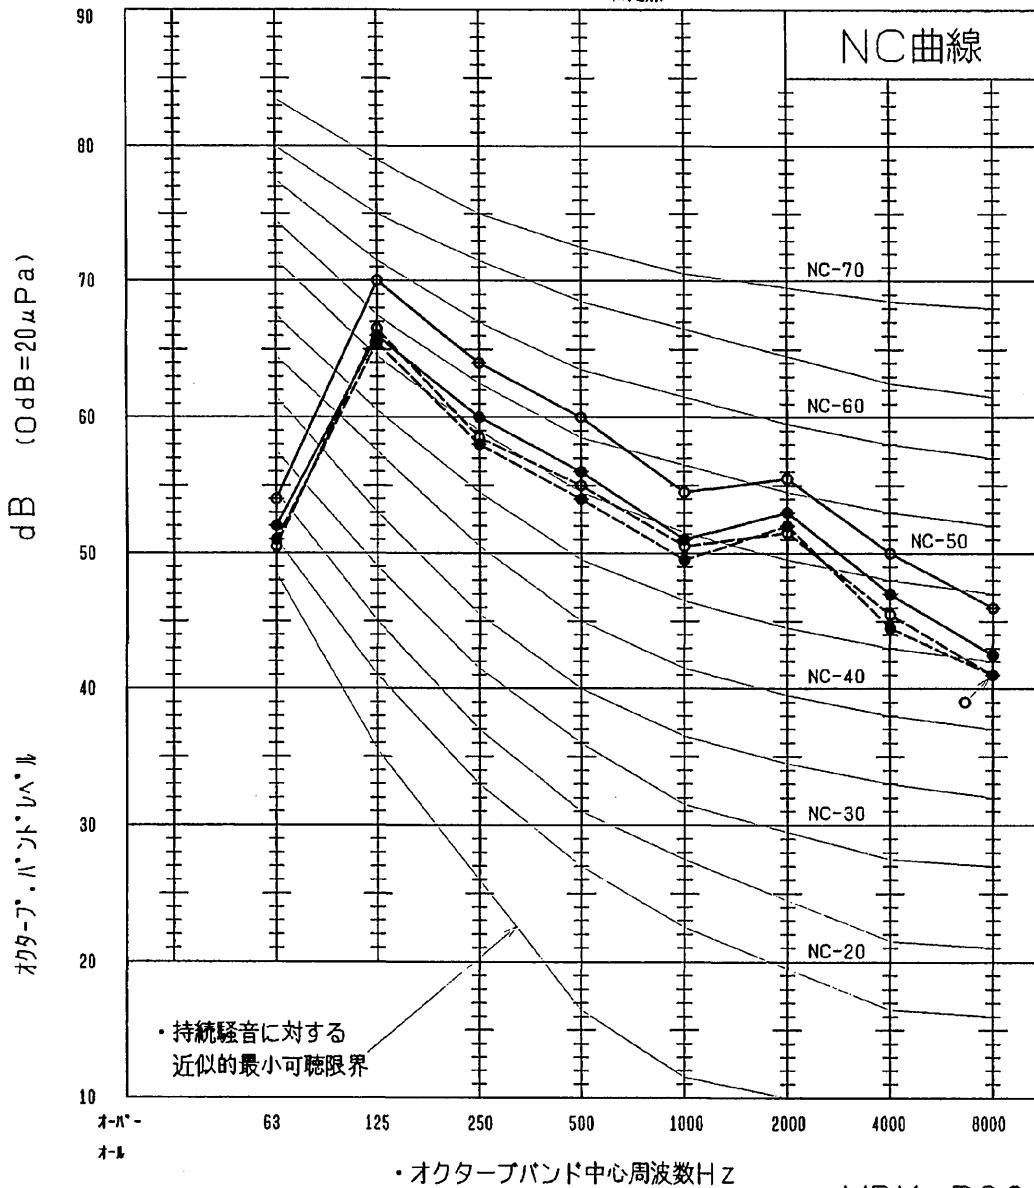

MDK-P63A-C

スポットエアコン騒音分析成績書〈50/60Hz〉

WYN B0-5605