


冷電技術ノート	作成		改定				
	検認						

外気取入風量－静圧線図

MPL-RP-LA

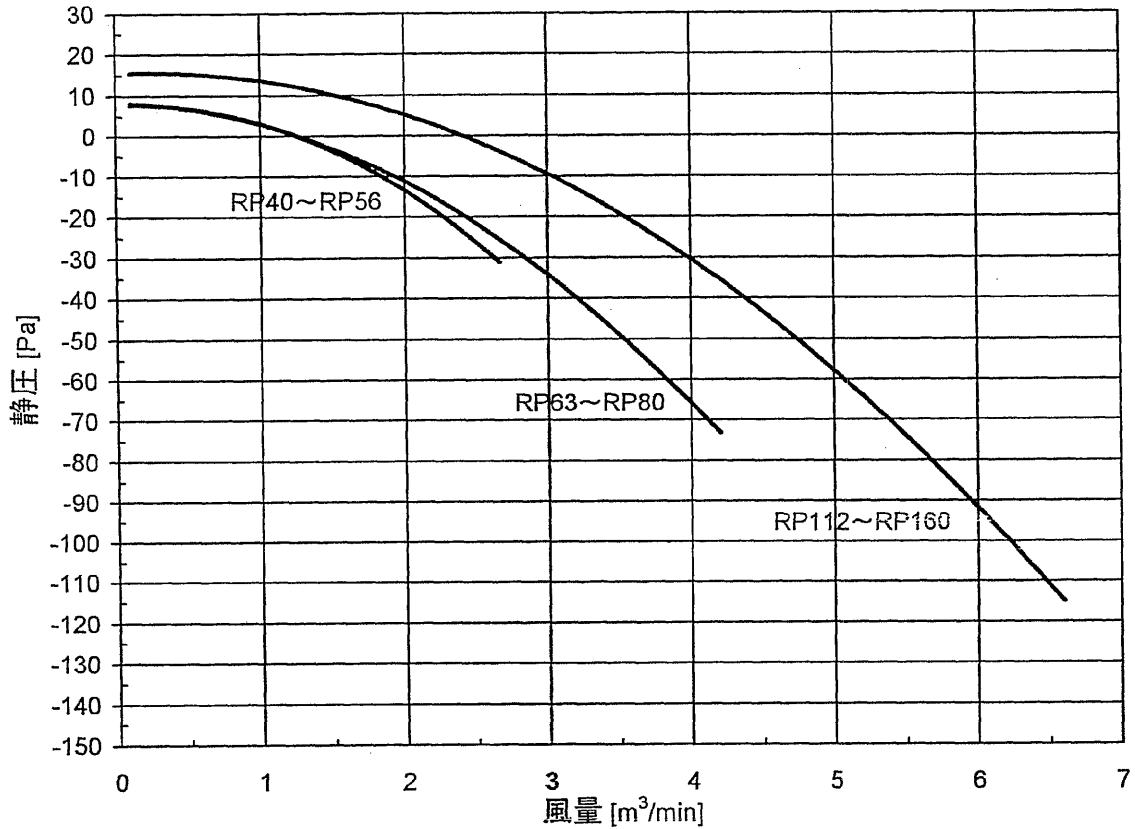

外気と室内の混合空気の状態が下記使用温度範囲にあることを確認してください。

MPL-RP-LA 使用温度範囲

モード	温度範囲
冷房	15°C～24°C(湿球温度)
ドライ	
暖房	15°C～27°C(乾球温度)

※相対湿度30～80%

	WYN B0-5415	
--	-------------	--