

耐震強度検討書(アンカーボルト, 設計用水平震度Kh=1.0)

1. 機種 = 二方向カセット形室内ユニット (標準塗装パネル組込み, 別売部品組込みなし)

2. 形名 = MPL-RP80LA


3. 機器諸元(図1参照)

- (1)機器質量(運転質量) W = 35.5 kg
- (2)アンカーボルト
 - ①総本数 N = 4 本
 - ②サイズ・形状 M = 10 形
 - ③1本当たりの軸断面積(呼径による断面積) A = 78 mm² = 78×10⁻⁸ m²
 - ④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルトの総本数 Nt = 2 本
- (3)据付面より機器重心までの高さ Hg = 172 mm = 0.172 m
- (4)検討する方向からみたボルトスパン L = 574 mm = 0.574 m
- (5)検討する方向からみたボルト中心から機器重心までの距離 Lg = 287 mm (Lg ≤ L/2) = 0.287 m

4. 検討計算(各項の小数点以下2桁目を四捨五入して算出)

- (1)設計用水平震度 Kh = 1.0
- (2)設計用鉛直震度 Kv = Kh/2 = 0.5
- (3)設計用水平地震力 Fh = Kh·W·9.8 = 347.9 N
- (4)設計用鉛直地震力 Fv = Kv·W·9.8 = 174.0 N
- (5)アンカーボルトの引抜力 Rb = $\frac{Fh \cdot Hg + (W \cdot 9.8 + Fv) \cdot (L - Lg)}{L \cdot Nt} = 182.6$ N
- (6)アンカーボルトのせん断力 Q = Fh/N = 87.0 N
- (7)アンカーボルトに生ずる応力度
 - ①引張応力度 $\sigma = Rb/A = 2.3$ MPa < ft = 176.4 MPa
 - ②せん断応力度 $\tau = Q/A = 1.1$ MPa < fs = 132.3 MPa
 - ③引張とせん断を同時に受ける場合 fts = 1.4ft - 1.6τ = 245.2 MPa
σ = 2.3 MPa < fts = 245.2 MPa
- (8)アンカーボルトの施工法
 - ①アンカーボルトの施工法 = 埋込式L形アンカー
 - ②コンクリートの厚さ = 150 mm = 0.15 m
 - ③ボルトの埋込長さ = 110 mm = 0.11 m
 - ④許容引抜加重 Ta = 3528 N > Rb = 182.6 N

以上の検討結果よりアンカーボルトは十分なる強度を有する。
 本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。

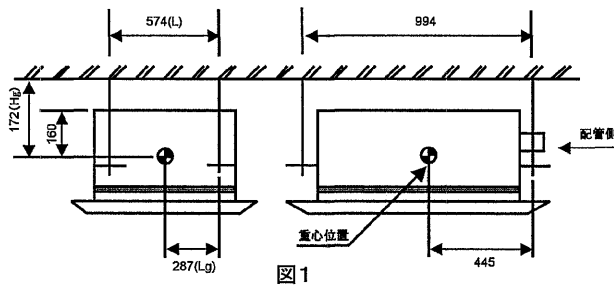

三菱電機株式会社	作成日	仕様書番号	WYNB0-5991 4	副番	*
----------	-----	-------	--------------	----	---

耐震強度検討書(アンカーボルト, 設計用水平震度Kh=2.0)

1. 機種 = 二方向カセット形室内ユニット (標準塗装パネル組込み, 別売部品組込みなし)

2. 形名 = MPL-RP80LA

3. 機器諸元(図1参照)

- (1)機器質量(運転質量) W = 35.5 kg
- (2)アンカーボルト
 - ①総本数 N = 4 本
 - ②サイズ・形状 M = 10 形
 - ③1本当たりの軸断面積(呼径による断面積) A = 78 mm² = 78×10⁻⁶ m²
 - ④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルトの総本数 Nt = 2 本
- (3)据付面より機器重心までの高さ Hg = 172 mm = 0.172 m
- (4)検討する方向からみたボルトスパン L = 574 mm = 0.574 m
- (5)検討する方向からみたボルト中心から機器重心までの距離 Lg = 287 mm (Lg ≤ L/2) = 0.287 m

4. 検討計算(各項の小数点以下2桁目を四捨五入して算出)

- (1)設計用水平震度 Kh = 2.0
 - (2)設計用鉛直震度 Kv = Kh/2 = 1.0
 - (3)設計用水平地震力 Fh = Kh · W · 9.8 = 695.8 N
 - (4)設計用鉛直地震力 Fv = Kv · W · 9.8 = 347.9 N
 - (5)アンカーボルトの引抜力 Rb = $\frac{Fh \cdot Hg + (W \cdot 9.8 + Fv) \cdot (L - Lg)}{L \cdot Nt} = 278.2$ N
 - (6)アンカーボルトのせん断力 Q = Fh / N = 174.0 N
 - (7)アンカーボルトに生ずる応力度
 - ①引張応力度 $\sigma = Rb / A = 3.6$ MPa < ft = 176.4 MPa
 - ②せん断応力度 $\tau = Q / A = 2.2$ MPa < fs = 132.3 MPa
 - ③引張とせん断を同時に受ける場合 fts = 1.4ft - 1.6τ = 243.4 MPa
- $\sigma = 3.6$ MPa < fts = 243.4 MPa

(8)アンカーボルトの施工法

- ①アンカーボルトの施工法 = 埋込式L形アンカ-
- ②コンクリートの厚さ = 150 mm = 0.15 m
- ③ボルトの埋込長さ = 110 mm = 0.11 m
- ④許容引抜加重 Ta = 3528 N > Rb = 278.2 N

以上の検討結果よりアンカーボルトは十分なる強度を有する。
本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。

