
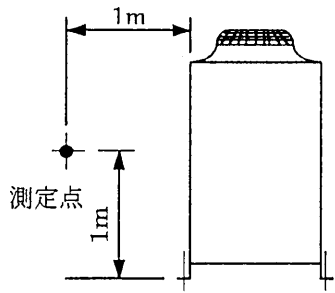


冷電技術ノート	作成 検認	01-4-23	改定				
---------	----------	---------	----	--	--	--	--

騒音分析成績表

PUH-P280FA(-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室  
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	(dB)
冷房	50Hz	65	56	58	57	50	45	40	32	57	
冷房	60Hz	65	56	58	57	50	45	40	32	57	
暖房	50Hz	67	57	56	57	51	45	41	34	57	
暖房	60Hz	73	58	58	59	52	47	44	36	59	

