



冷電技術ノート	作成		改定				
	検認						

PFHV形室外ユニット 騒音分析成績表 室外ユニット構成 PUHV-P500SCM-E(-BS,-BSG)

測定場所:無響音室
計器:B&K

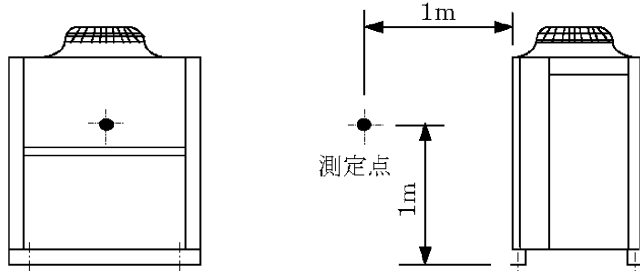

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	73.5	66.5	63.5	59	55.5	52	49.5	42.5	62	(dB)
ナイトモード	50/60Hz	59	58.5	55	47.5	43	44	42.5	41.5	53	(dB)

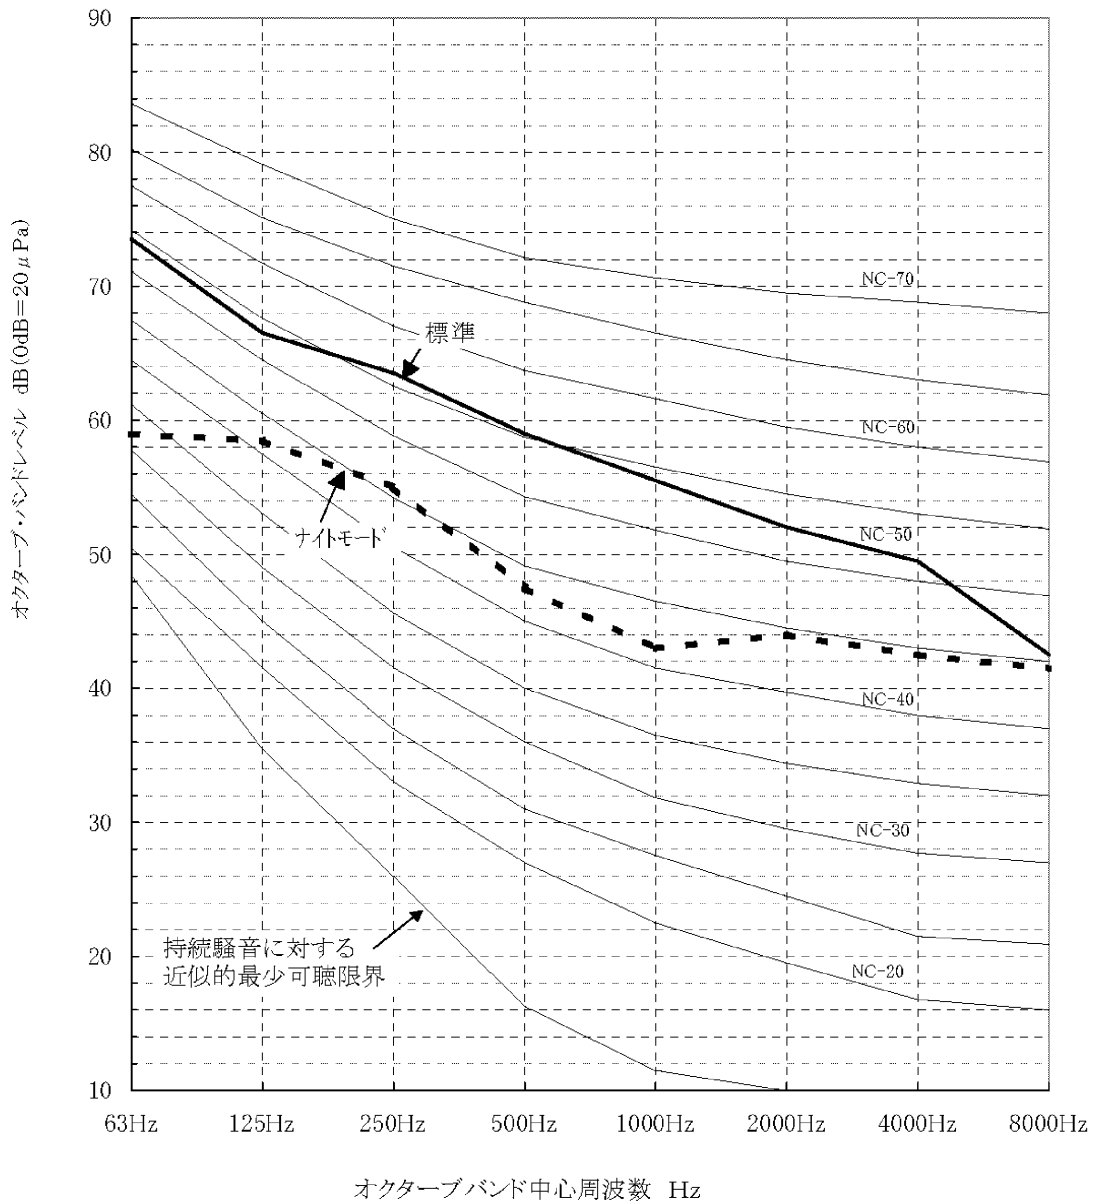

	WYNB0-5863	
--	------------	--