

取扱 **○**


三菱電機株式会社

冷電技術ノート	作成 検認		改定				
---------	----------	--	----	--	--	--	--


騒音分析成績表

PUHY-P450(S)CM-E1(-BS,-BSG)

測定場所:無響音室  
計器:B&K

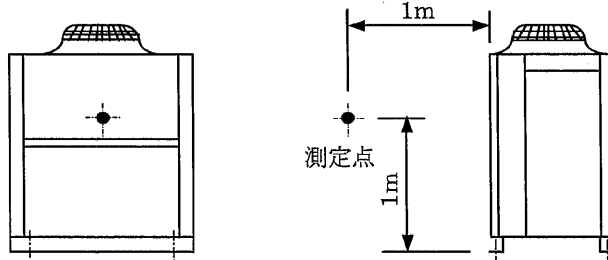

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	73	66	62.5	58	54.5	51	47.5	41	61 (dB)
ナイトモード	50/60Hz	54	55	50	46	45.5	47	45	41.5	53 (dB)

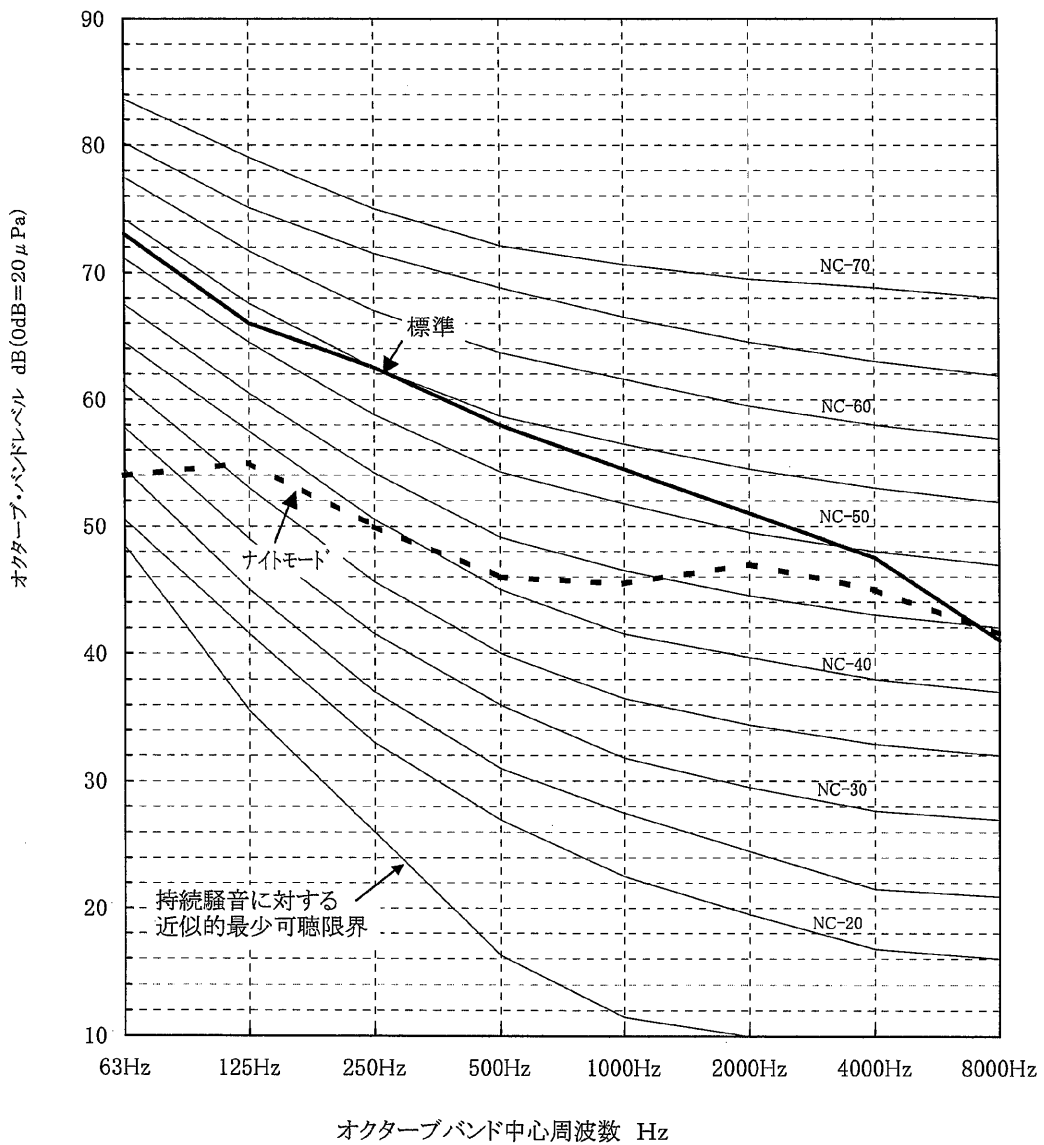

	WYNB0-5838	
--	------------	--