


冷電技術ノート	作成 検認		改定					
---------	----------	--	----	--	--	--	--	--

騒音分析成績表

PURY-P280(S) CM-E (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室  
計器: B&K

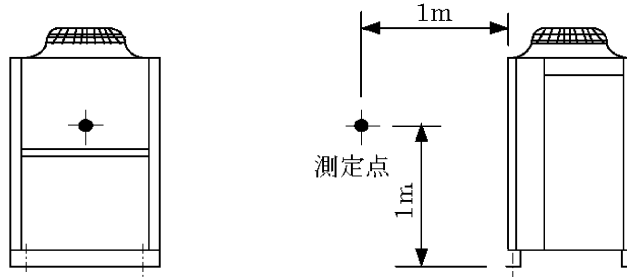

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	59	62	60	54	50.5	46	41	35	57	(dB)
ナイトモード	50/60Hz	58	53.5	44	39	36.5	32.5	31	24.5	44	(dB)

