


冷電技術ノート	作成 検認		改定						
---------	----------	--	----	--	--	--	--	--	--


騒音分析成績表

PURY-P335(S) CM-E (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K

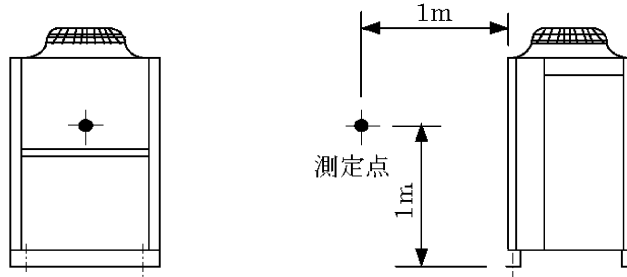

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	65	63.5	61	56	53	48.5	45	42.5	59	(dB)
ナイトモード	50/60Hz	61	59.5	49	44.5	41.5	38.5	39.5	37.5	50	(dB)

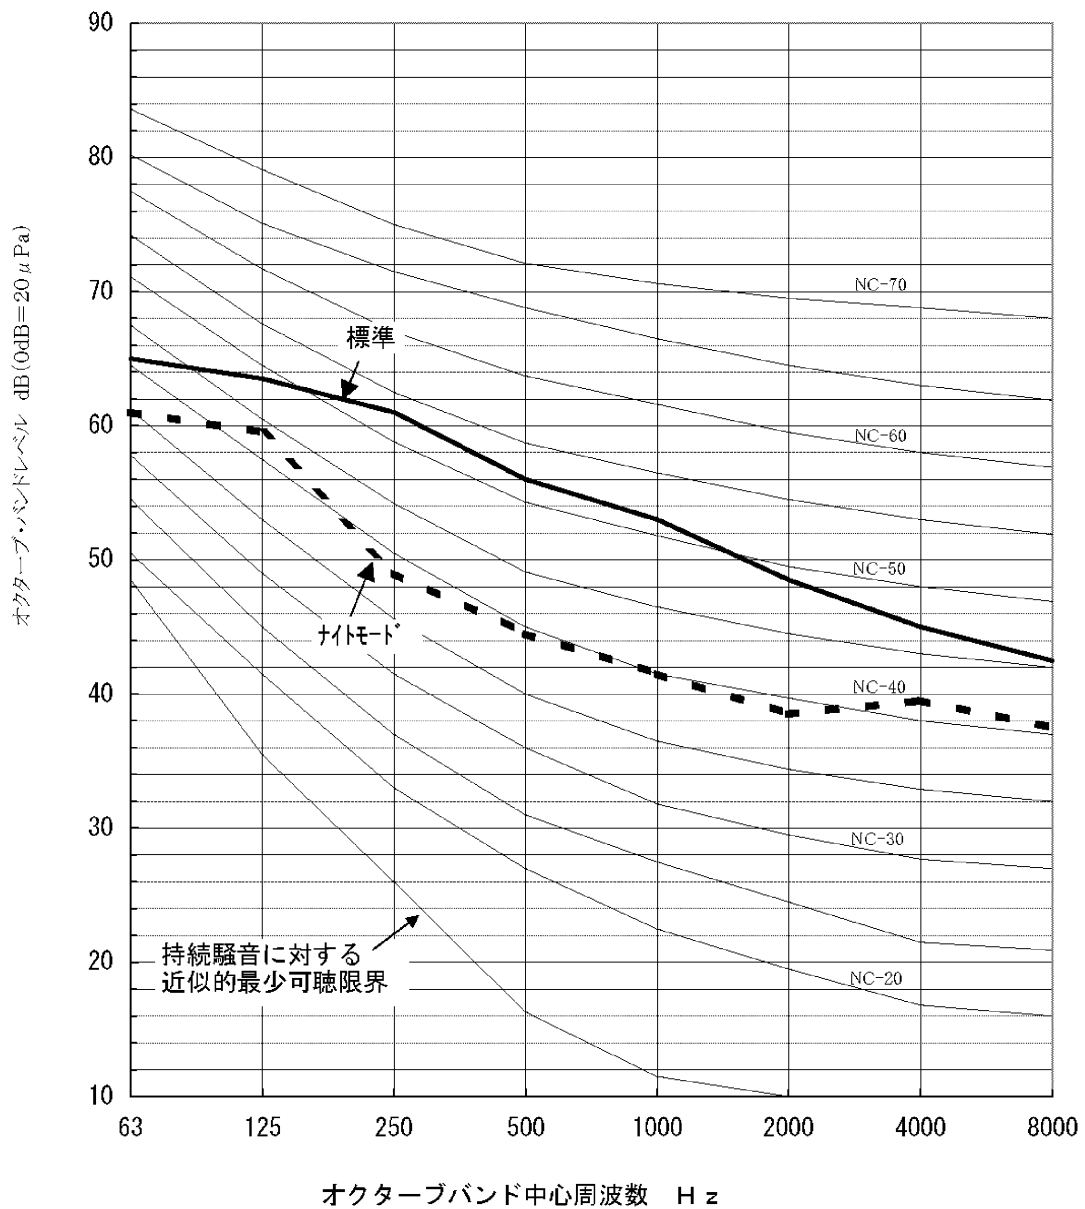

	WYNB0-6088	
--	------------	--