



能力補正

【PURY-P335M-E(-BS,-BSG)】



1. 冷房

(1) 空気条件変化による補正


① 能力・入力補正

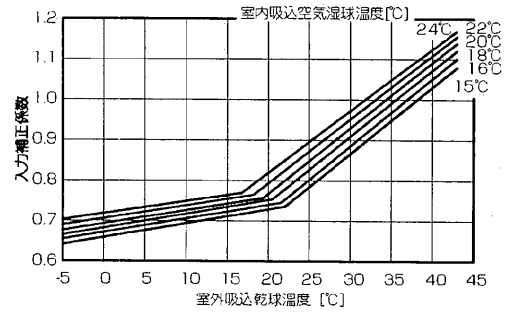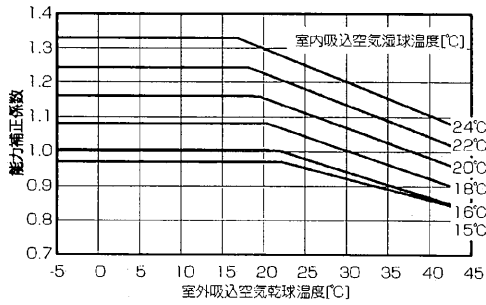

② 能力・入力補正 (オールフレッシュ)

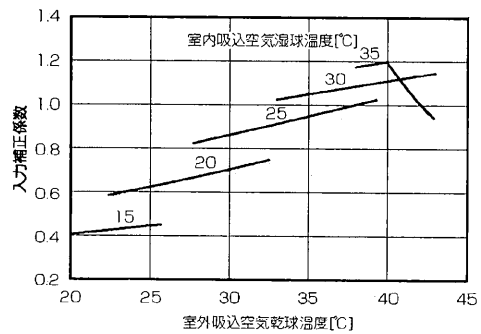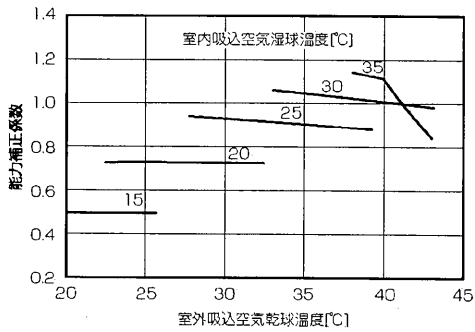

(2) 冷媒配管長補正


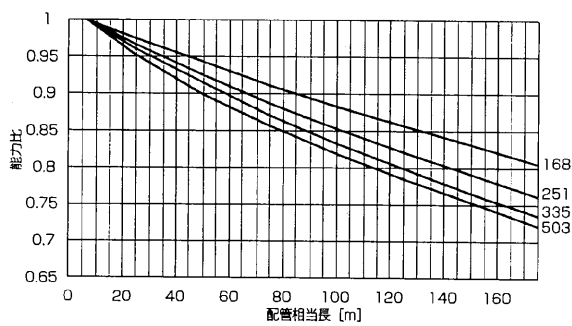


【PURY-P335M-E(-BS,-BSG)】



2. 暖房

(1) 空気条件変化による補正


① 能力・入力補正

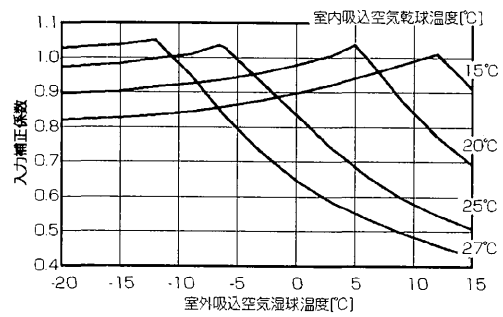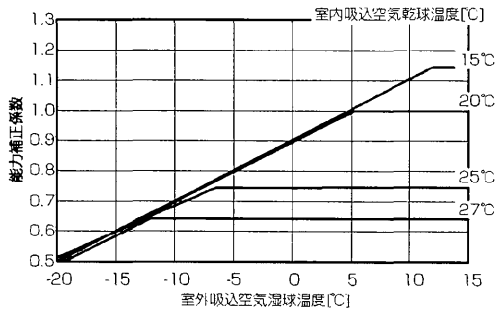

② 能力・入力補正(オールフレッシュ)

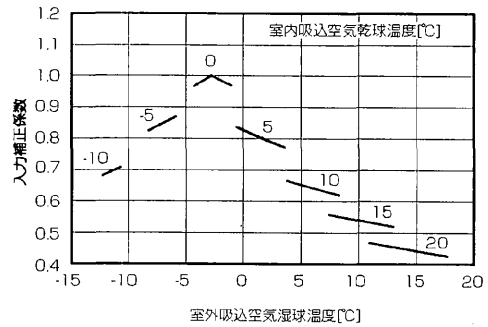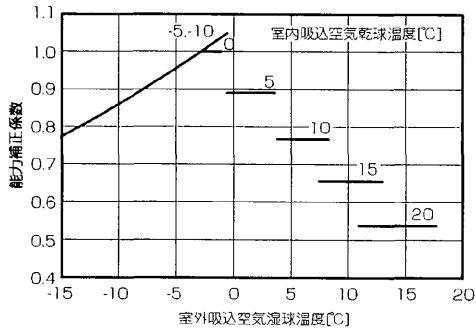

(2) 冷媒配管長補正

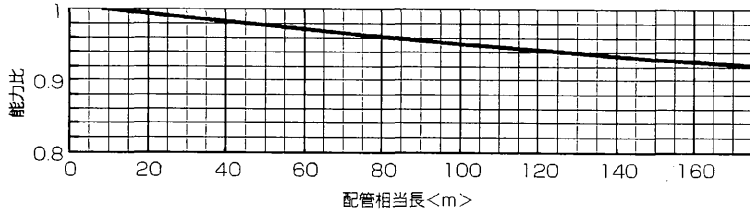

(3) 霜取補正

室外吸込空気温度 <湿球温度[°C]>		6°C	4°C	2°C	1°C	0°C	-2°C	-4°C	-6°C	-8°C	-10°C
霜取補正係数	P335形	1.0	0.93	0.82	0.80	0.82	0.86	0.90	0.90	0.95	0.95
	P400形	1.0	0.93	0.85	0.83	0.84	0.86	0.90	0.90	0.95	0.95
	P450形	1.0	0.95	0.90	0.87	0.88	0.89	0.90	0.95	0.95	0.95