



冷電技術ノート	作成 検認		改定				
---------	----------	--	----	--	--	--	--

PCTF形室外ユニット 騒音分析成績表 室外ユニット構成 PUTF-P250(S)A(-BS,-BSG)

測定場所:無響音室
計器:B&K

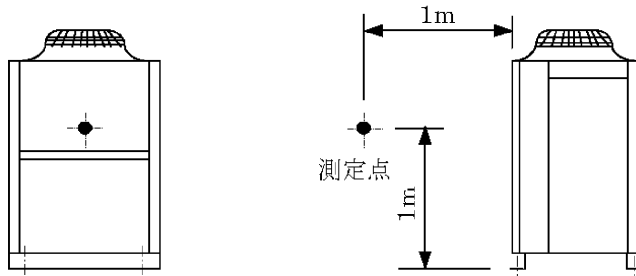


	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	59	62	60	54	50.5	46	41	35	57 (dB)
ナイトモード	50/60Hz	58	53.5	44	39	36.5	32.5	31	24.5	44 (dB)

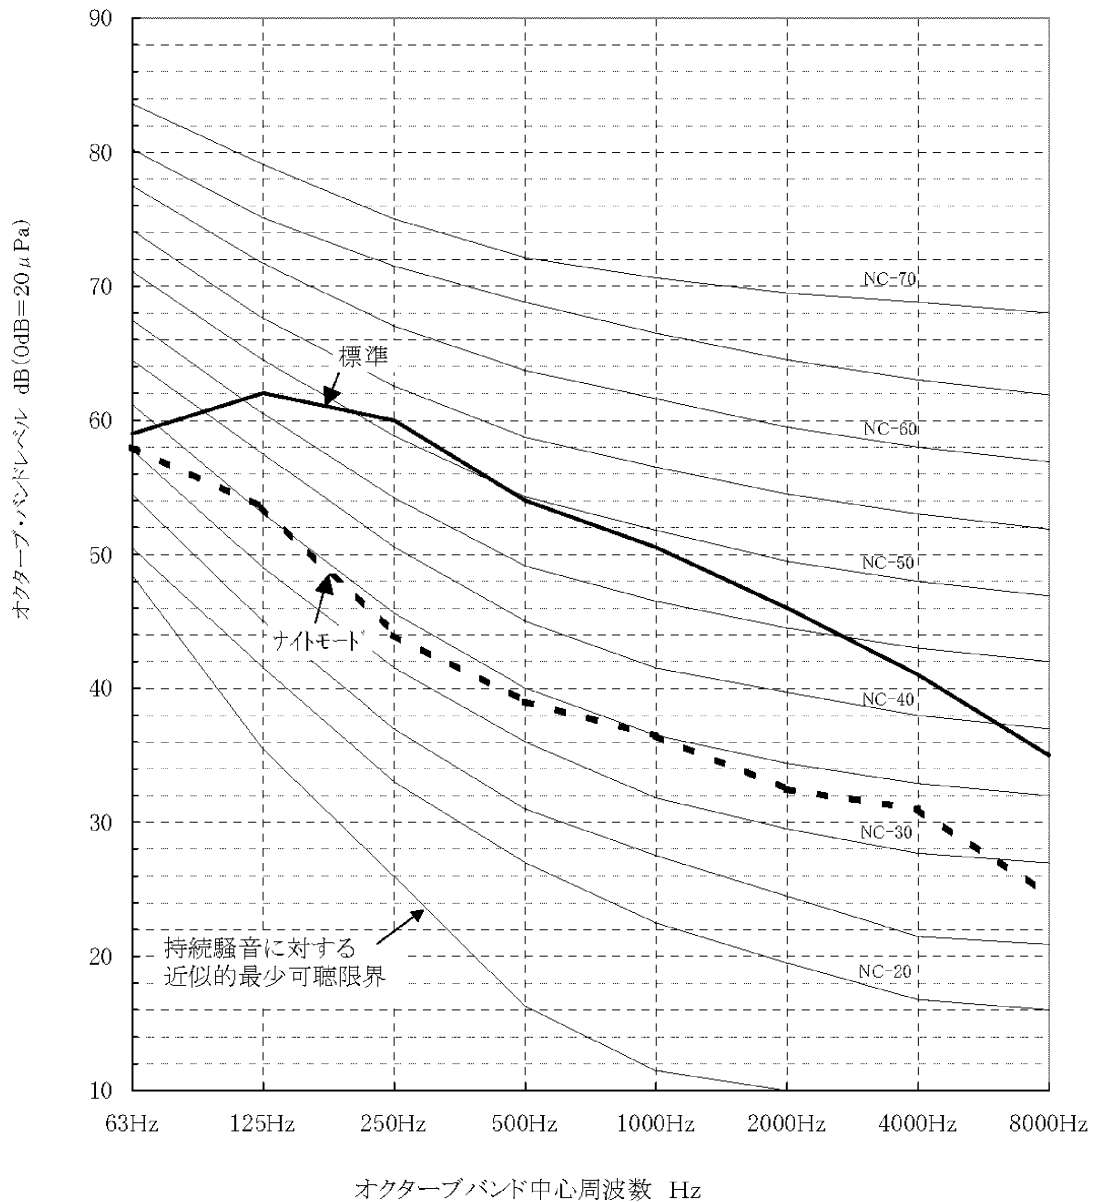


冷電技術ノート	作成 検認	改定							
---------	----------	----	--	--	--	--	--	--	--

PCTF形室外ユニット 騒音分析成績表 室外ユニット構成 PUTF-P250SA(-BS,-BSG)×2

測定場所:無響音室
計器:B&K

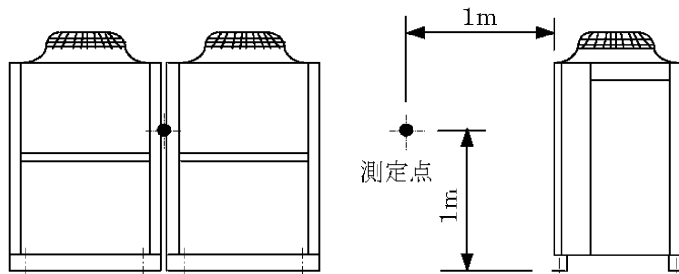

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	62	65	63	57	53.5	49	44	38	60 (dB)
ナイトモード	50/60Hz	61	56.5	47	42	39.5	35.5	34	27.5	47 (dB)

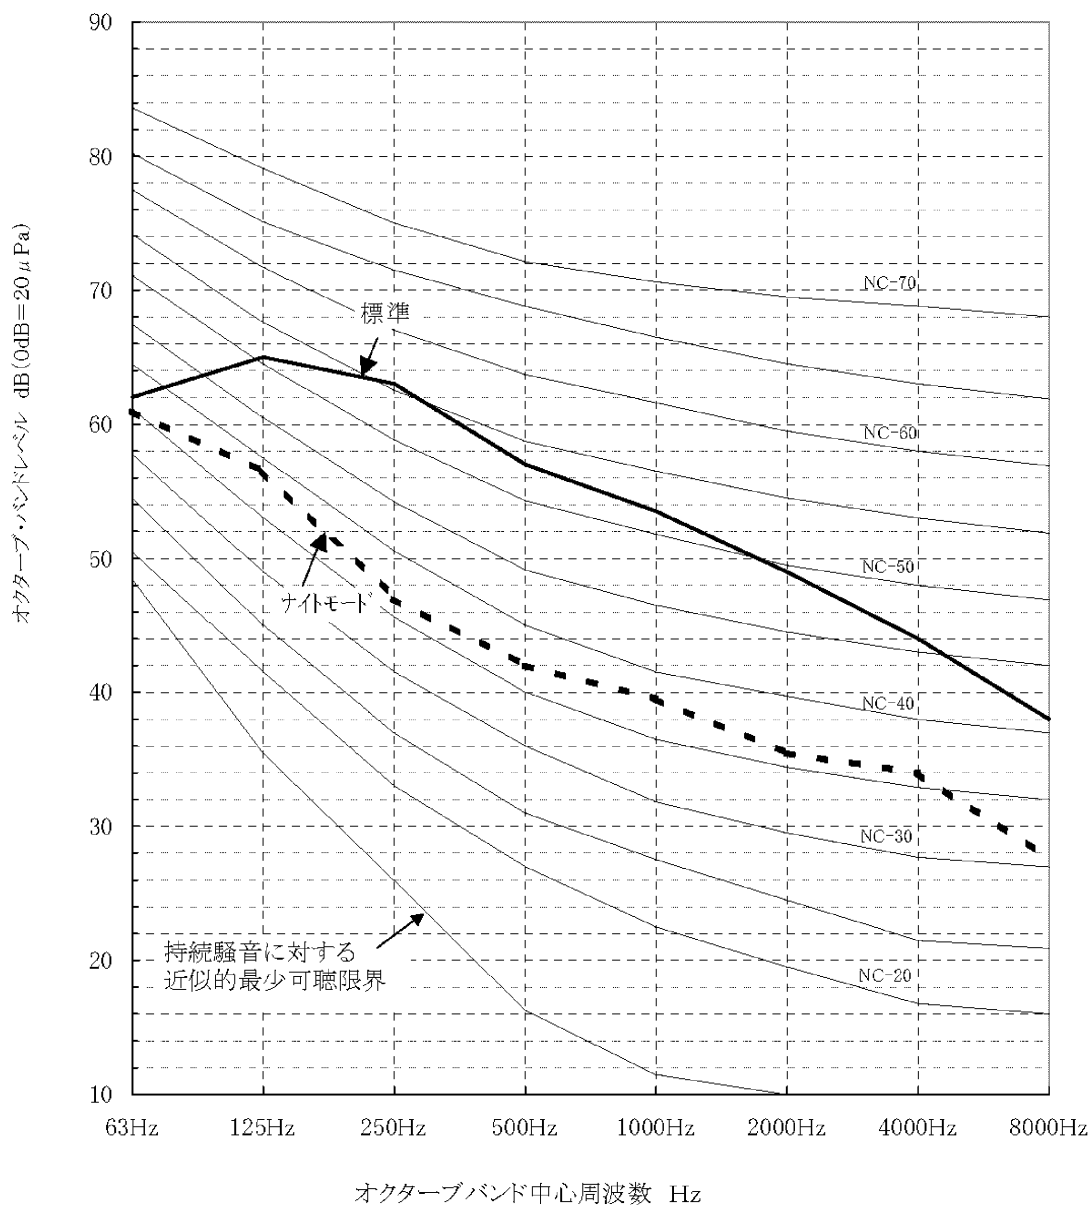

WYNB0-6330	
------------	--