

取扱 **O**

三菱電機株式会社


冷電技術ノート	作成 検認		改定						
---------	----------	--	----	--	--	--	--	--	--

騒音分析成績表

PUZ-P140IGA(-BS,-BSG)


50Hz

測定場所:無響音室  
計器:B&K

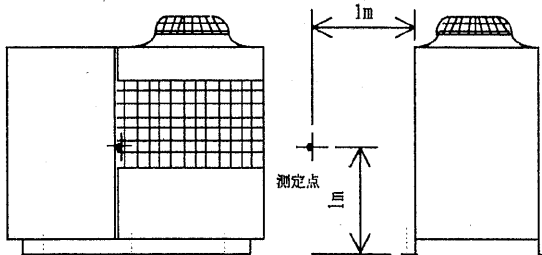

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
50Hz	蓄冷	61.6	44.0	47.7	42.0	37.4	36.2	30.9	32.8	45	(dB)
	冷房/暖房	62.1	46.4	49.7	42.5	42.2	41.0	33.4	33.1	48	(dB)

----- 蓄冷 (50Hz)      - . - . - . 冷房/暖房 (50Hz)

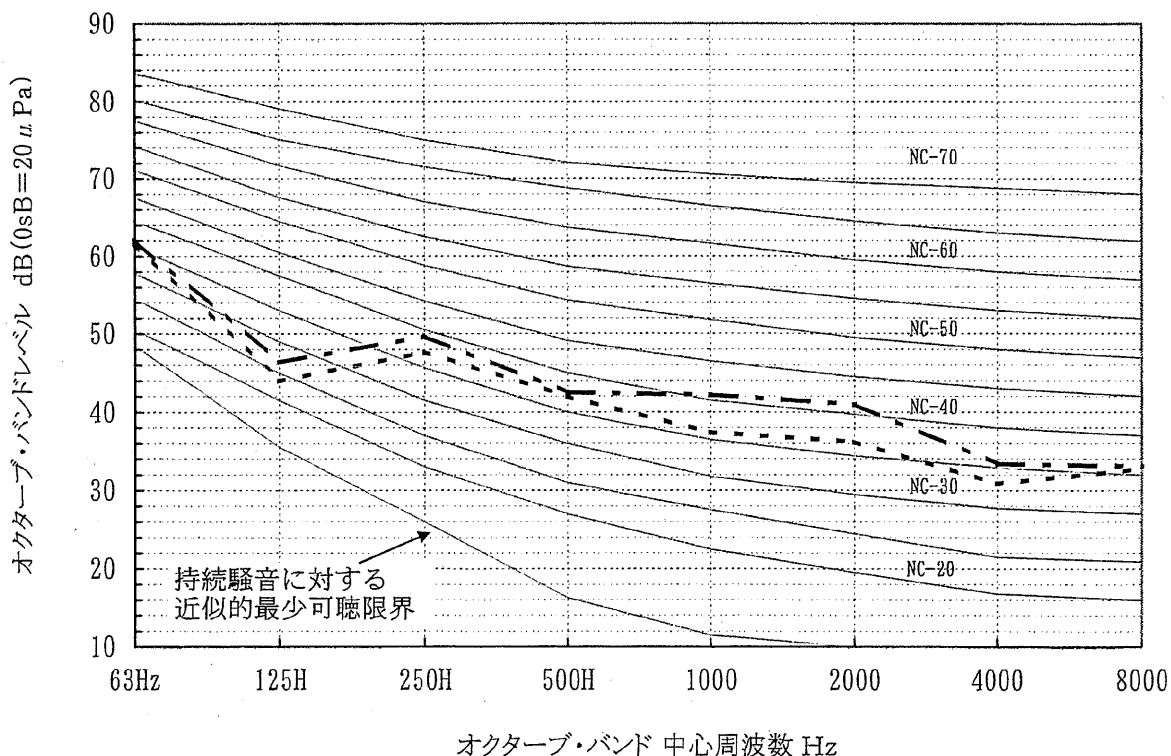

WYNB0-3060