
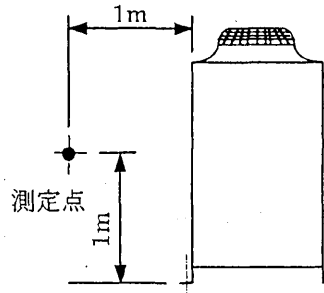


冷電技術ノート	作成	01-11-08	改定					
	検認							


騒音分析成績表

PUZ-P280FA(-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
冷房/暖房	63	64	60	54	49	46	47	39	57 (dB)

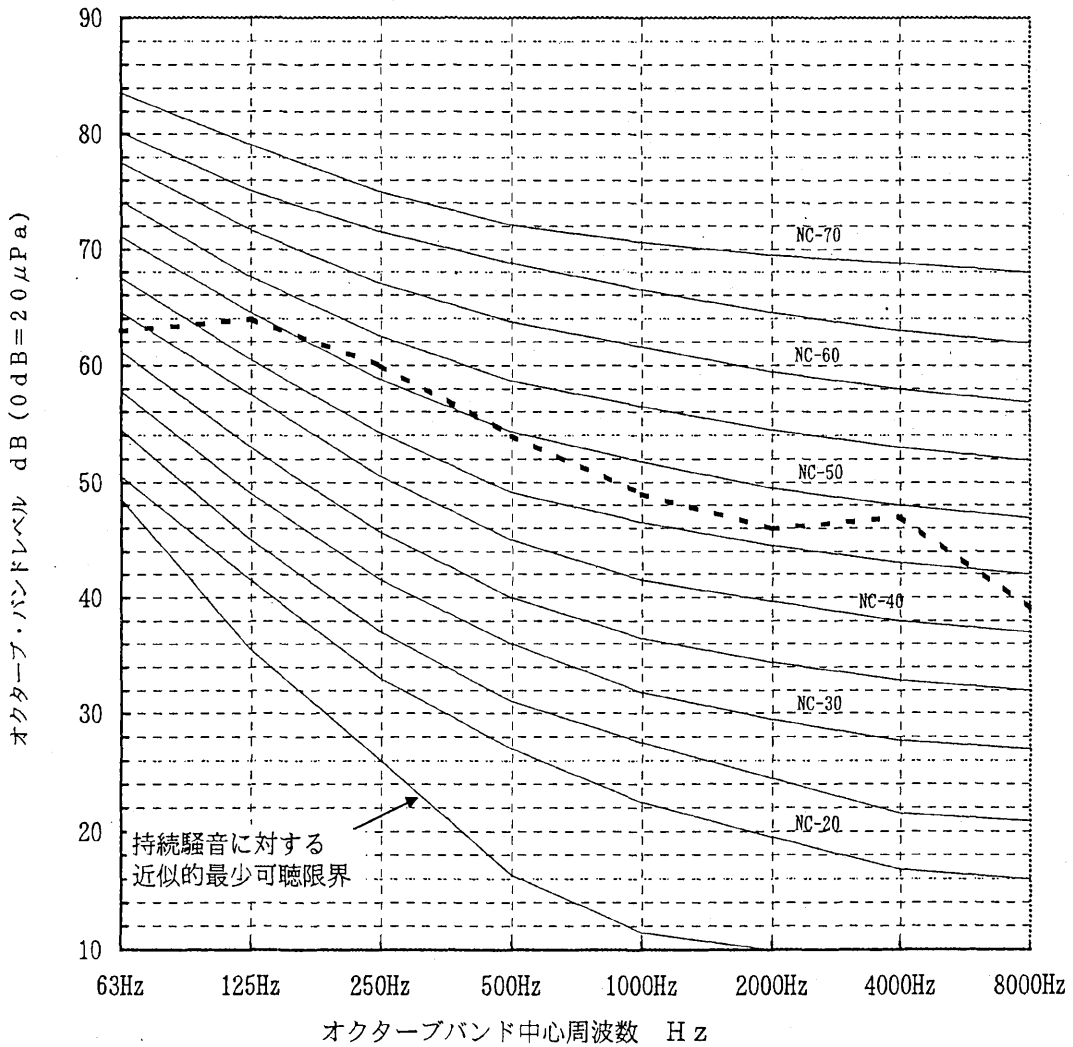

	WYNB0-2369	
--	------------	--