

三菱電機株式会社

作成		改定					
検認	02-10-21						

リモートコンデンサ振動レベル値

形名	振動レベル値
RM-110, 150K(-BS・-BSG)	40dB以下

(測定条件)



1. 電源: 単相 200V 50/60Hz

2. 運転条件

周囲温度32°C<凝縮温度45°C相当>

3. 据付状態

コンクリート底面に防振ゴム(ブリヂストン製IP-1003 100×100)を  
敷いた上からアンカーボルトにて固定

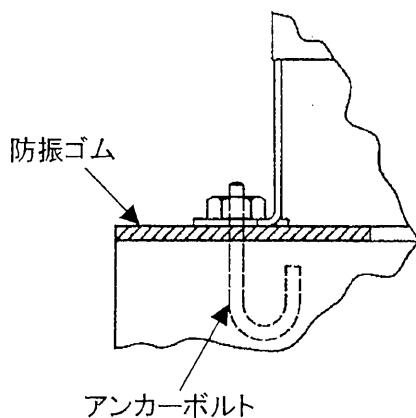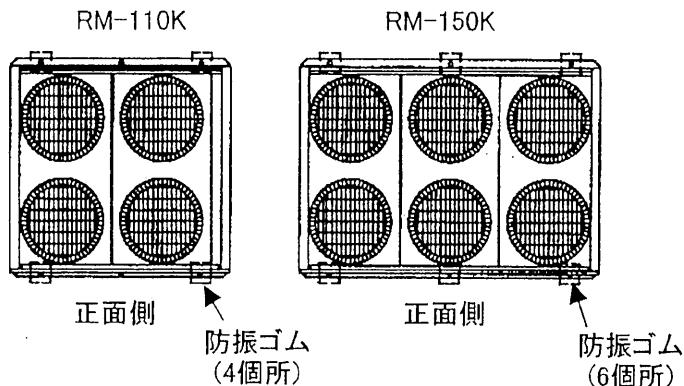

4. 測定位置: ユニット中央正面より1mの地表面上

	WAN18-818	Ar457
	(1/1)	