

作成		改定				
検認	02-10-21					

リモートコンデンサ振動レベル値

形名	振動レベル値
RM-110, 150K(-BS・-BSG)	40dB以下


(測定条件)

1. 電源: 単相 200V 50/60Hz
2. 運転条件

周囲温度32℃<凝縮温度45℃相当>

3. 据付状態

コンクリート底面に防振ゴム(ブリジストン製IP-1003 100×100)を敷いた上からアンカーボルトにて固定

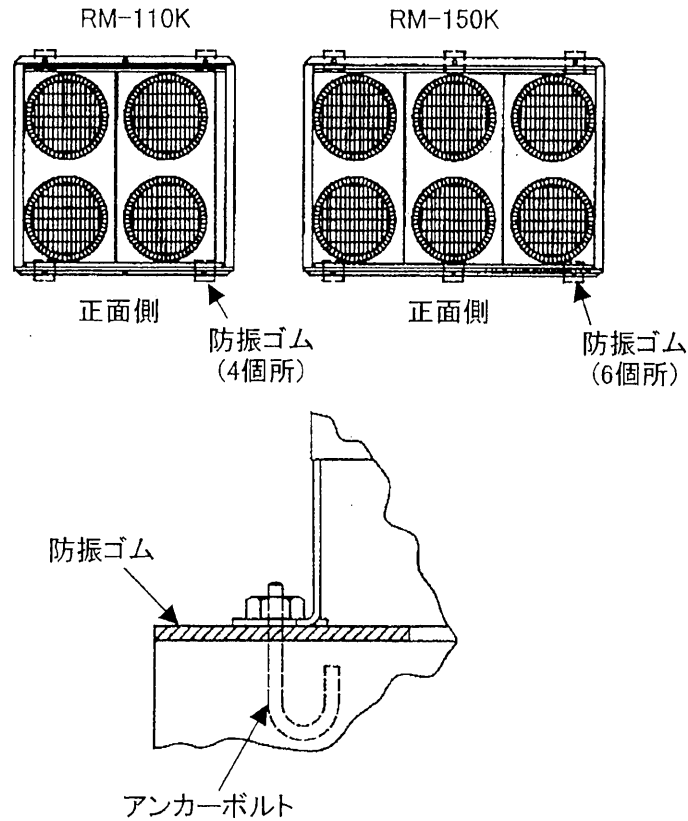

4. 測定位置: ユニット中央正面より1mの地表面上