


TFH-5加熱能力線図 (50Hz)

暖房能力補正

暖房能力線図は、着霜時及びデフロスト時の能力低下を含んでいません。従って着霜運転及びデフロスト運転を考慮する場合は、能力線図の値に下表の補正係数をかけた値が能力となります。

補正係数表

室外吸込温度<CWB>	6	4	2	0	-2	-4
補正係数	1.0	0.94	0.88	0.86	0.88	0.88
室外吸込温度<CWB>	-6	-8	-10	-12	-15	
補正係数	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	

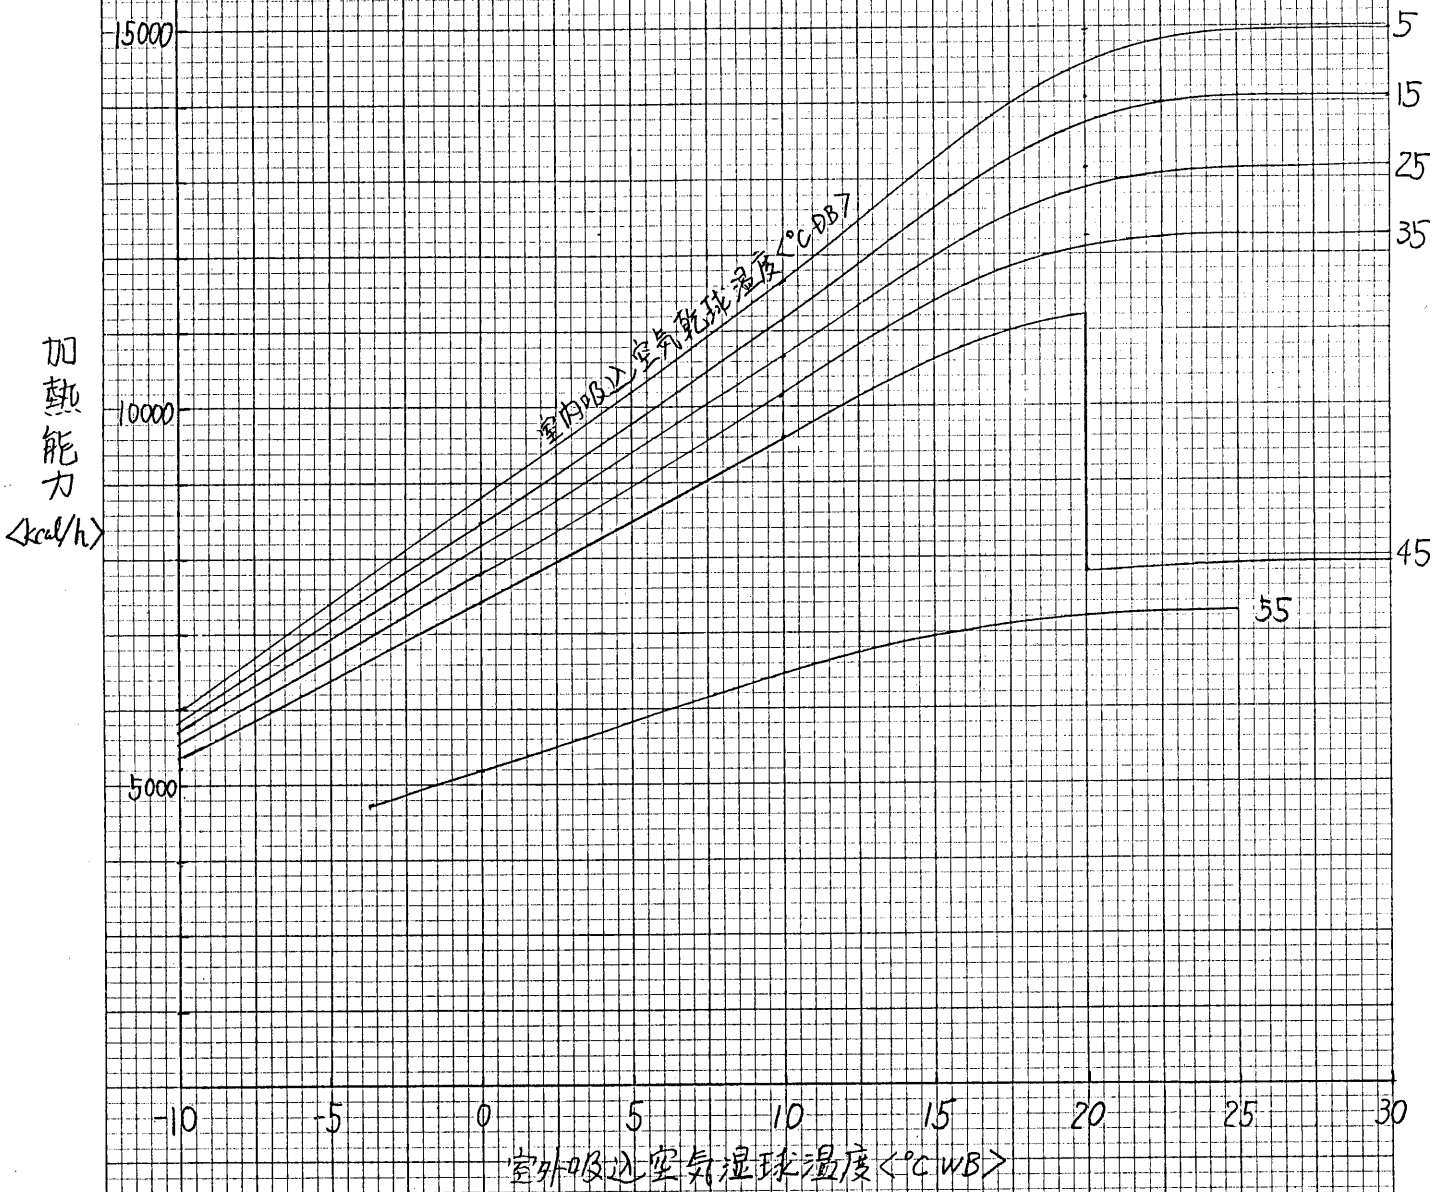

担当	検	認
田浦	戸田	産技ニク 4.3.25 今西
91-12-5		

WYN11-1079-A

CURVE NO. (/)

SIGN DATE