

# 三菱電機株式会社


## リモートコンデンサ 振動レベル値

対象:リモートコンデンサ空冷式

形名	振動レベル値
RM-N55A	40dB以下

### <測定条件>

1. 電源:三相200V 50/60Hz
2. 運転条件  
周囲温度 :32℃
3. 据付状態  
コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 100×100)  
を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

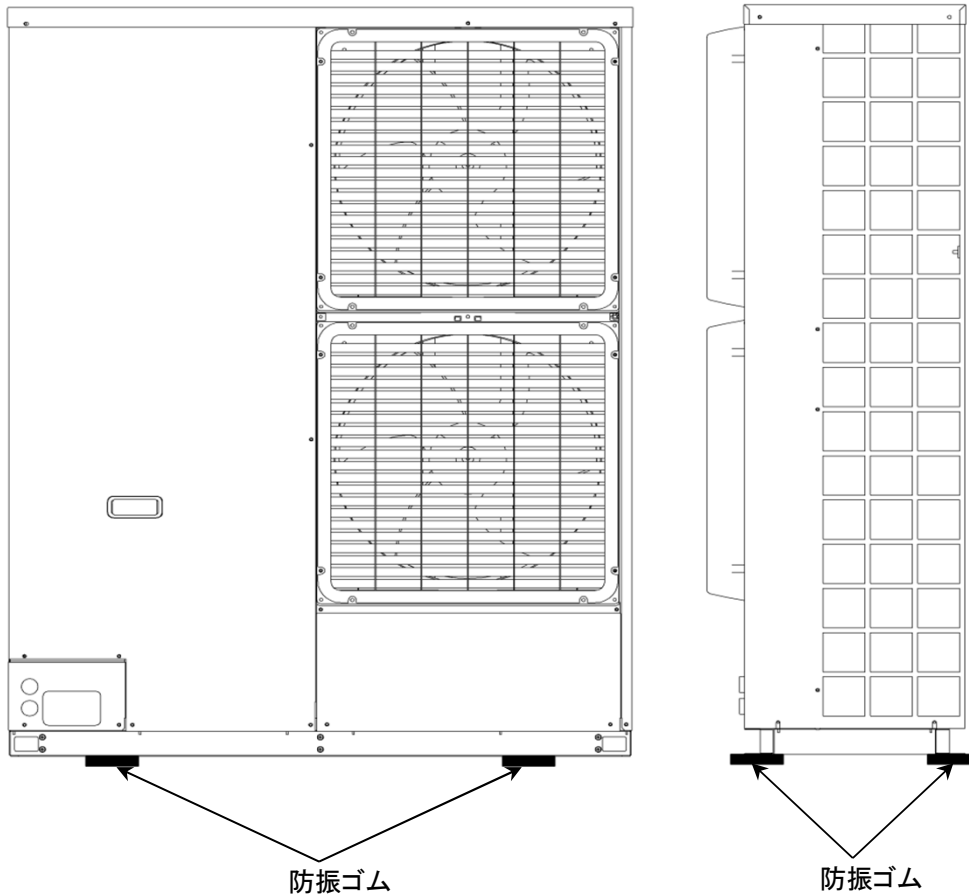

4. 測定位置:ユニット正面より1mのコンクリート地面上