




BALV-EN40A,EN50A,EN60A(-BS,-BSG) 振動データ

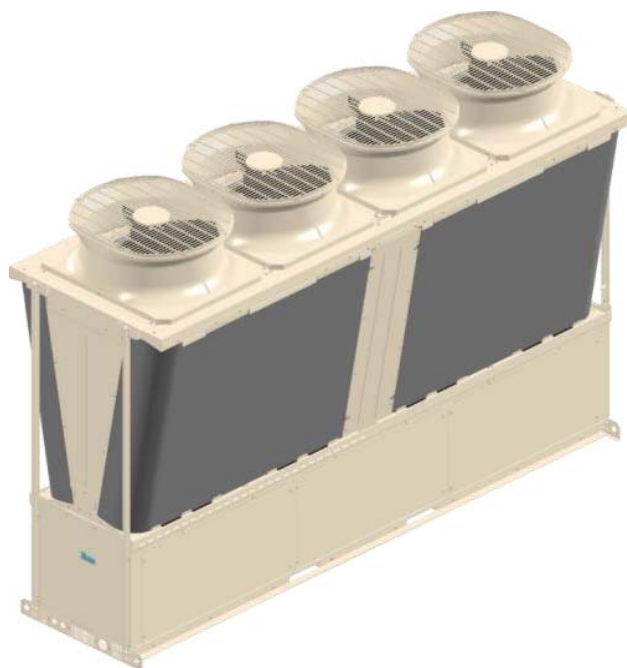

単位: μm (片側振幅実効値)

	X	Y	Z
①	3	5	1
②	3	3	3
③	3	1	3
④	1	1	1

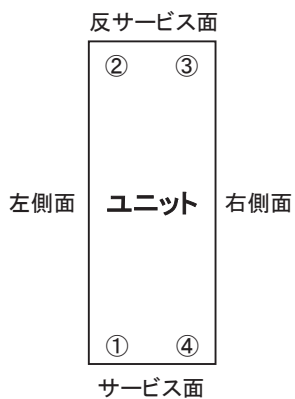

注意

1. ユニット運転条件
・ブライン温度0℃→-5℃、外気35℃
2. ユニット設置条件
工場試験室内定盤上の直置
3. 測定器:ミニパイプロアナライザー(昭和測器製)