

一体空冷式ブラインクーラ 振動レベル値

形名	振動レベル値
BAOV-EN40AS (-BS,-BSG)	40dB以下
BAOV-EN50AS (-BS,-BSG)	
BAOV-EN60AS (-BS,-BSG)	

<測定条件>

1. 電源: 三相200V 50/60Hz

2. 運転条件

仕様書記載の定格条件、圧縮機周波数は以下の通り

63Hz (BAOV-EN40AS)


83Hz (BAOV-EN50AS)

100Hz (BAOV-EN60AS)

3. 据付状態

コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 150×150)を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

(例)BAOV-EN40ASの場合

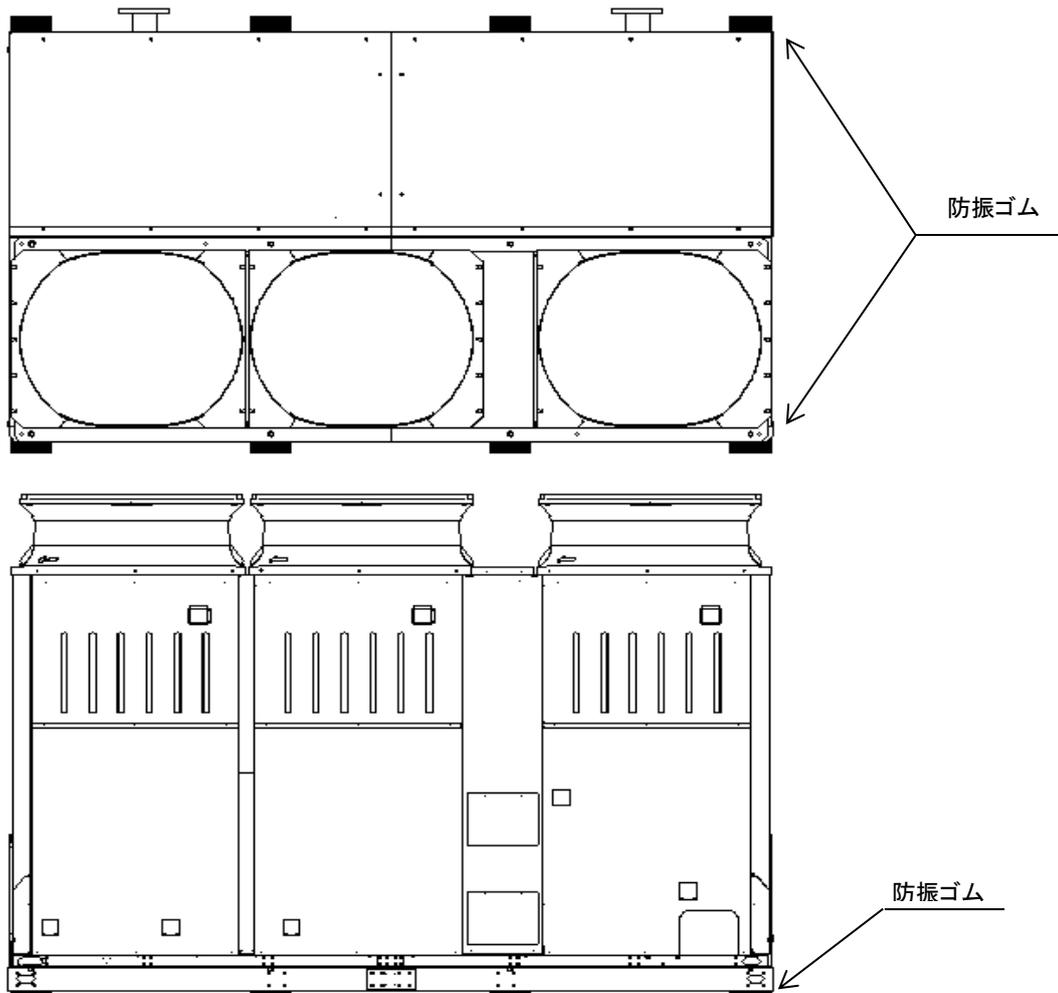

4. 測定位置: ユニット正面より1mのコンクリート地面上