


三菱電機株式会社

一体空冷式ブラインクーラ 振動レベル値

形名	振動レベル値
BAOV-EN40VAS(-E)(-BS,-BSG)	40dB以下
BAOV-EN50VAS(-E)(-BS,-BSG)	
BAOV-EN60VAS(-E)(-BS,-BSG)	

<測定条件>

1. 電源: 三相400V 50/60Hz
2. 運転条件
仕様書記載の定格条件、圧縮機周波数は以下の通り
63Hz (BAOV-EN40VAS(-E)(-BS,-BSG))
83Hz (BAOV-EN50VAS(-E)(-BS,-BSG))
100Hz (BAOV-EN60VAS(-E)(-BS,-BSG))
3. 据付状態
コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 150×150)
を敷いた上からアンカーボルトにて固定。
(例)BAOV-EN40VASの場合

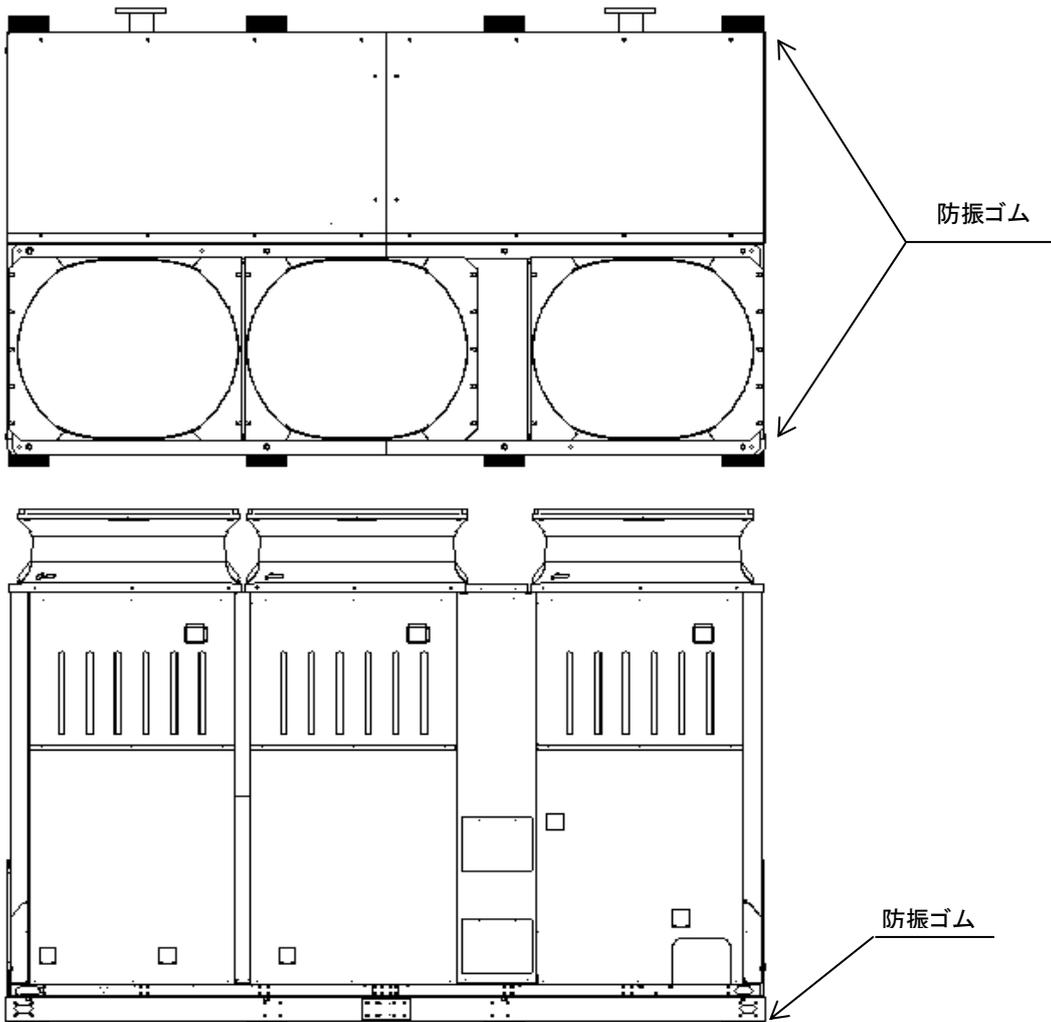

4. 測定位置: ユニット正面より1mのコンクリート地面上

WANR1-0550