

三菱電機株式会社



インバータ二段スクリー形クーリングユニット 振動レベル値

対象: インバータ二段スクリー形クーリングユニット: 一体空冷式

| 形名 | 振動レベル値 |
|----------------------|--------|
| AFSV-SN40H(-BS,-BSG) | 40dB以下 |

〈測定条件〉

1. 電源: 三相200V 50/60Hz
2. 運転条件
蒸発温度: -40°C
周囲温度: 32°C
インバータ圧縮機運転周波数: 44Hz
3. 据付状態
コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 150×150)を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

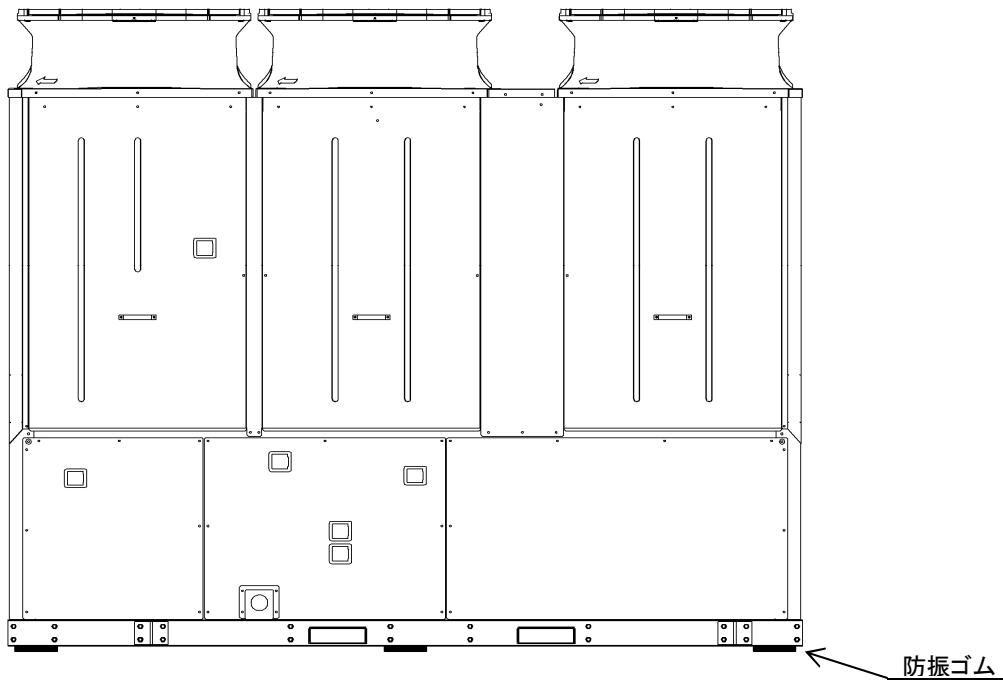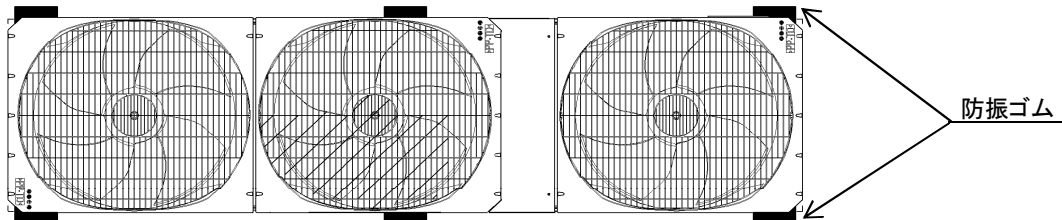

4. 測定位置: ユニット正面より1mのコンクリート地面上