

# 三菱電機株式会社



## インバータ二段スクリー形クーリングユニット 振動レベル値

対象: インバータ二段スクリー形クーリングユニット: 一体空冷式

形名	振動レベル値
AFSV-SN50H(-BS,-BSG)	40dB以下

〈測定条件〉

1. 電源: 三相200V 50/60Hz
2. 運転条件  
蒸発温度: -40°C  
周囲温度: 32°C  
インバータ圧縮機運転周波数: 50Hz
3. 据付状態  
コンクリート床面に防振ゴム(ブリヂストン社製 IP-1003 150×150)を敷いた上からアンカーボルトにて固定。

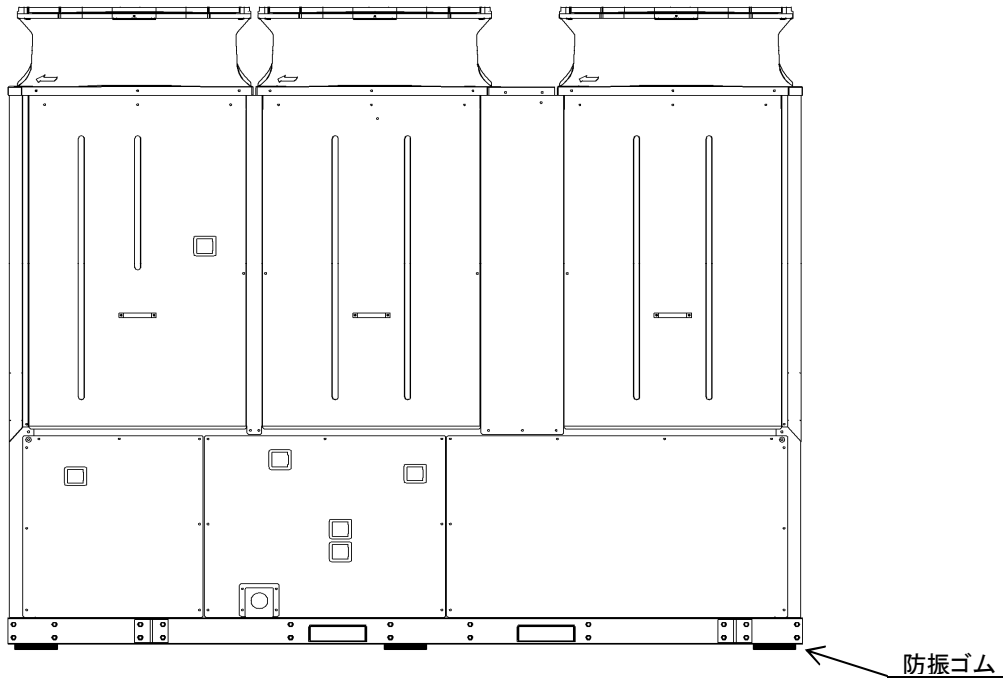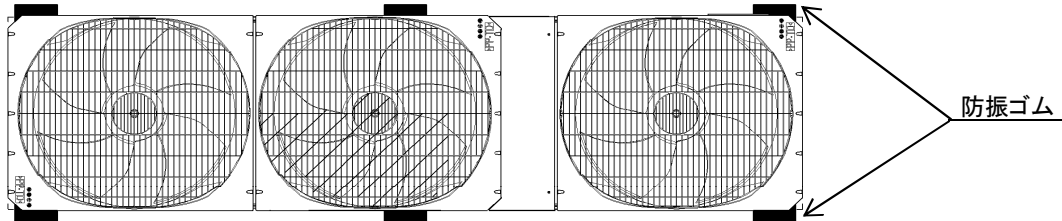

4. 測定位置: ユニット正面より1mのコンクリート地面上