


作成							
検認							

MCR - P150E形
MCRV - P224・300・450・600・750・900E形
BCL - P150E形
BCLV - P224・300・450・600E形 振動レベル値

1. 測定条件

- (1) 測定周波数帯 : 1 Hz ~ 90 Hz
- (2) 測定位置 : ユニット脚部より 20 cm の距離の路面
- (3) 据付状態 : コンクリート床面直置
- (4) 電源 : 三相 200 V 50 / 60 Hz
- (5) 運転条件 : 冷却水入口温度 : 30 、 出口温度 35
 冷水入口温度 : 12 、 出口温度 7

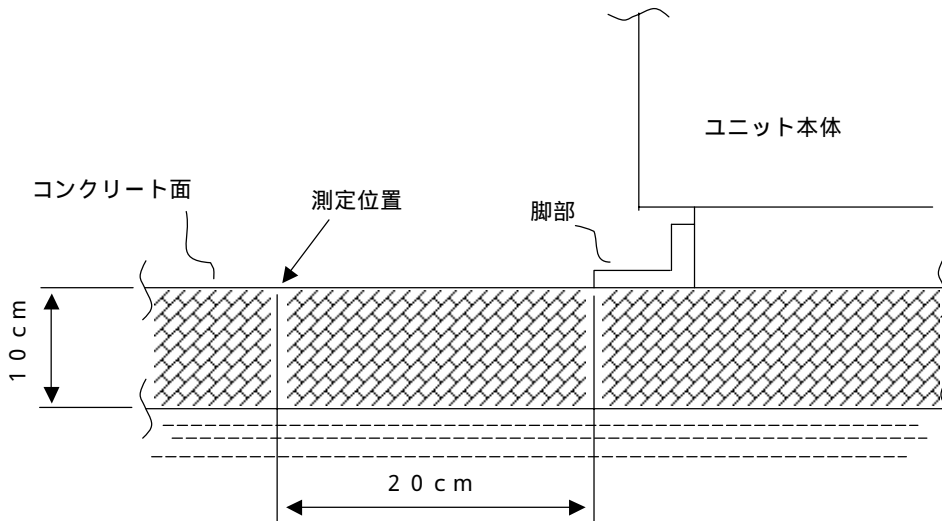

- (6) 測定機器 : 公商用振動レベル計
 VM - 1220C (JIS 適合品)
 (国際機械振動研究所製)

2. 振動レベル値

振動レベル値 40 dB 以下

注. 暗振動補正後の値を示す