


CRHV-P650A形  
BCHV-P450A形 振動レベル値

1. 測定条件

- (1) 測定周波数帯 : 1Hz~90Hz
- (2) 測定位置 : ユニット脚部より20cmの距離の路面
- (3) 据付状態 : コンクリート床面直置
- (4) 電源 : 三相200V 50/60Hz
- (5) 運転条件 : 温水入口温度 : 40°C、温水出口温度 : 45°C  
熱源水入口温度 : 25°C、熱源水出口温度 : 12.5°C

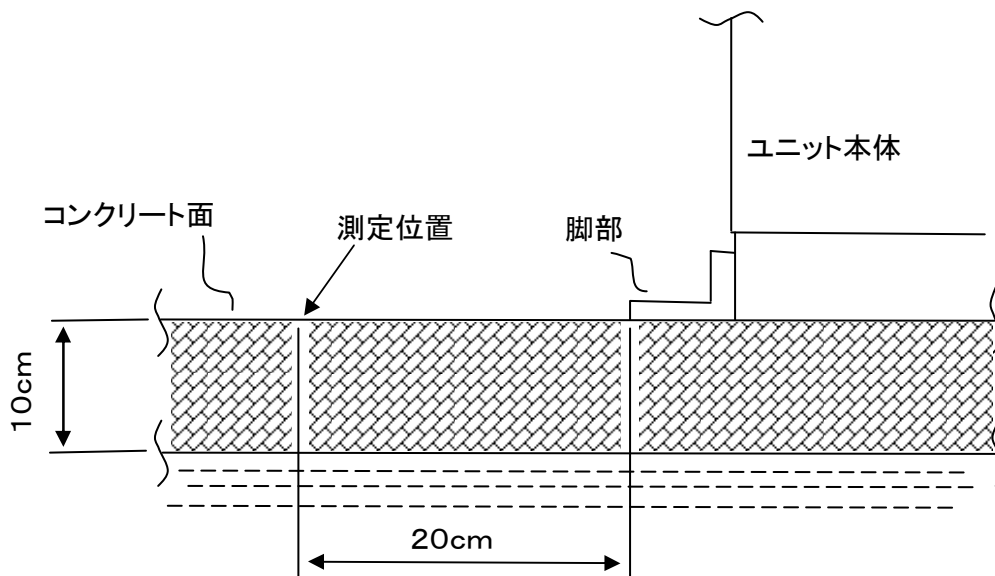

- (6) 計測機器 : 公害用振動レベル計  
VM-1220C (JIS適合品)  
(国際機械振動研究所製)

2. 振動レベル値

振動レベル値 40dB以下

注. 暗振動補正後の値を示す