


振動レベル値

PFFY-J/P224・280・450・560DM
ZAFF-J/P224・280・450・560DM
PFAK-P140・224・280・450・560・630・800・1120・1400AW (M)
PFAK-P167・265・335・530・670AW (M)-F
PFTK-P125・200・250・400・500・600・750・1000・1250AW (M)
PFAV-P140・224・280・450・560・670・800・1120・1400・1600 (C) M
PFAV-P167・265・335・530・670・1000・1250・1600 (C) M-F
PFAV-P224・280・450・560・670・800WCM-E
PFAV-P560CM-E-S
PFAV-RP224・280・450・560・670・800CM-E
PFT-P125・200・250・400・500CM-E
MPF-RP224・280BA2 (3)
PFAV-P140・224・280・450・560・670・800・1120・1400・1600DM
PFAV-P167・265・335・530・670・1000・1250・1600DM-F
PFT-P140・224・280・450・560・670・800・1120・1400DM
PFAV-EP224・280・450・560DM-E
PFAV-P224・280DMJ
PFAV-P265・335DMJ-F
PFAV-P80・140・224・280・450・560・670・800・1120・1400・1600DMJ1
PFAV-P167・265・335・530・670・1000・1250・1600DMJ1-F
PFAV-XP224・280・450・560DMJ

形パッケージエアコン

1. 測定条件

- ① 測定周波数帯 : 1Hz ~ 90Hz
- ② 測定位置 : ユニット脚部より20cmの距離の路面
- ③ 据付状態 : コンクリート床面直置

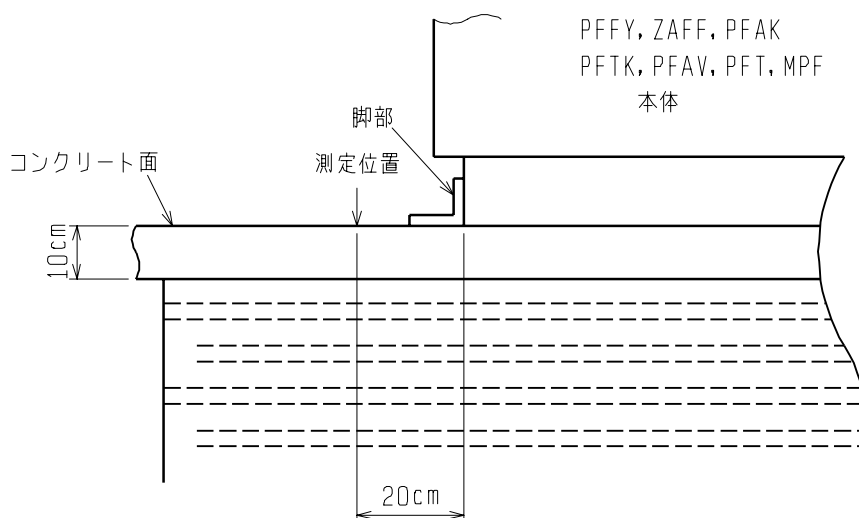

- ④ 電源 : 三相200V 50/60Hz
- ⑤ 運転条件 : 室内吸込空気 乾球温度 27.0°C 湿球温度 19.0°C
室外吸込空気 乾球温度 35.0°C
- ⑥ 測定機器 : 公害用振動レベル計 VM1220C (JIS適合品)
測定可能範囲 40~120dB
(国際機械振動研究所製)

2. 振動レベル値

振動レベル値 40dB以下

<注> 上記数値は暗振動補正を行ったものである。

三菱電機株式会社	作成日	2018-05-21	仕様書番号	WYN B0-2416	副番	Q
----------	-----	------------	-------	-------------	----	---