



騒音分析成績表


PADY-P200NMT-E

測定場所: 無響音室

計器: B&K



	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50/60Hz	68.5	64.5	55.0	52.0	47.5	44.5	41.0	36.0	55.0 (dB)

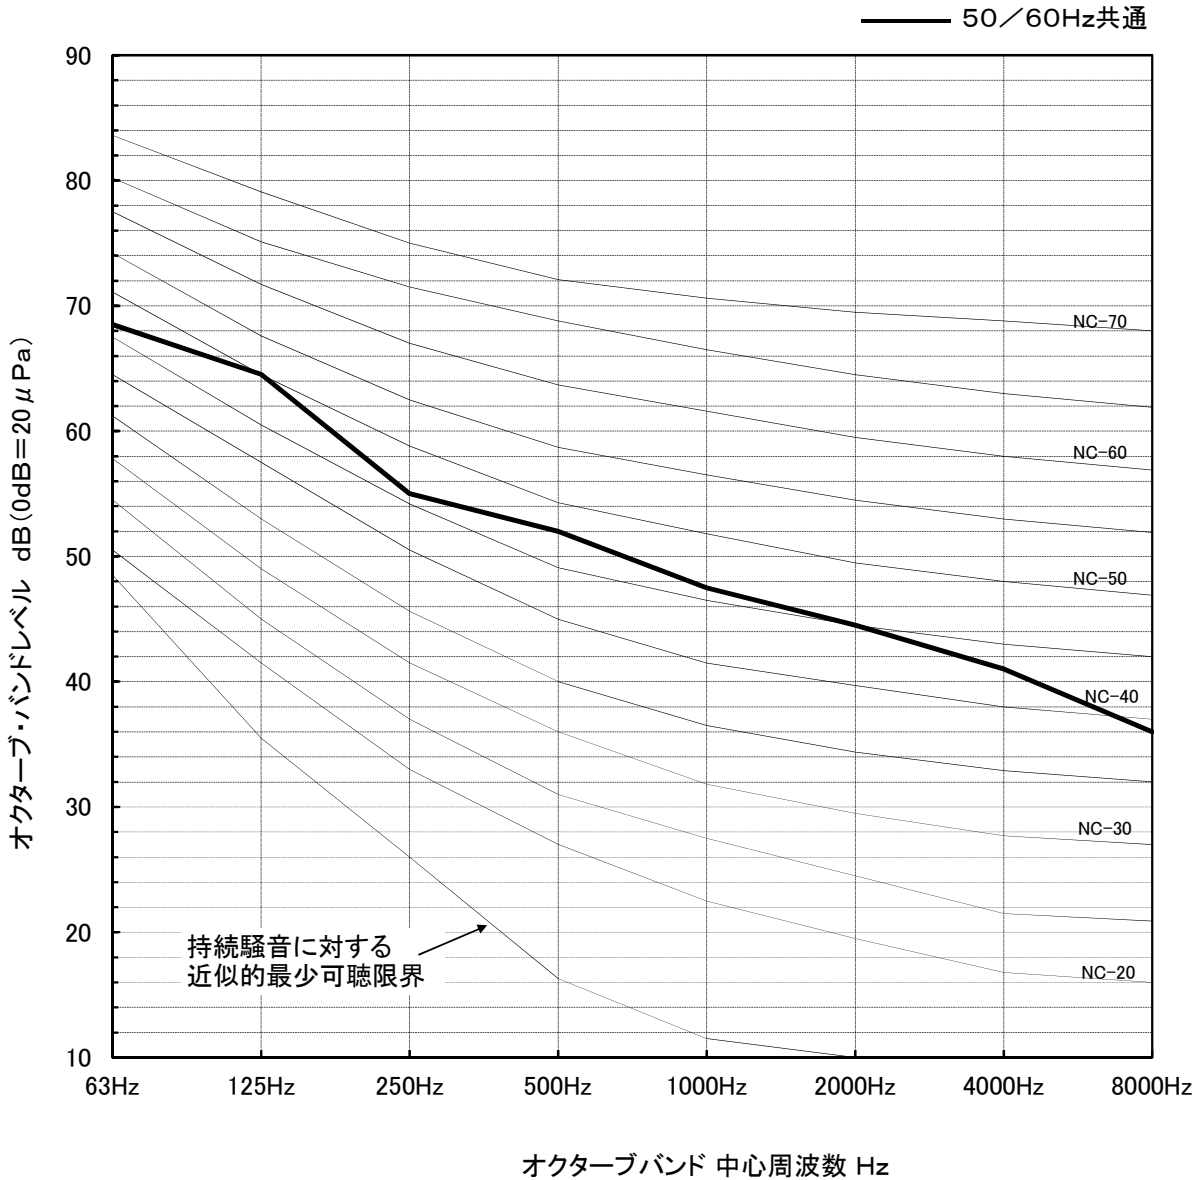

IT装置用空調機 騒音分析成績表		形名	室内: PADY-P200NMT-E			
三菱電機株式会社	作成日	09-10-20	仕様書番号	WYN B0-7560	副番	A