


## 騒音分析成績表


PADY-P450NMT-E

測定場所: 無響音室  
計器:B & K

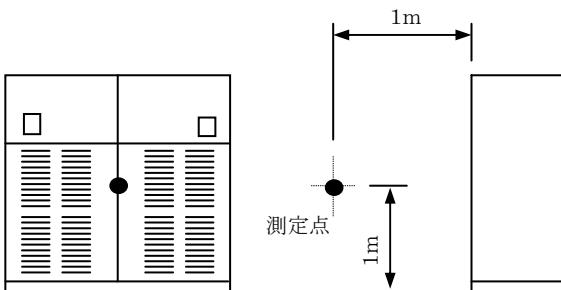

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50/60Hz	76.5	67.0	61.5	56.5	53.5	48.0	45.0	43.0	60.0

(dB)

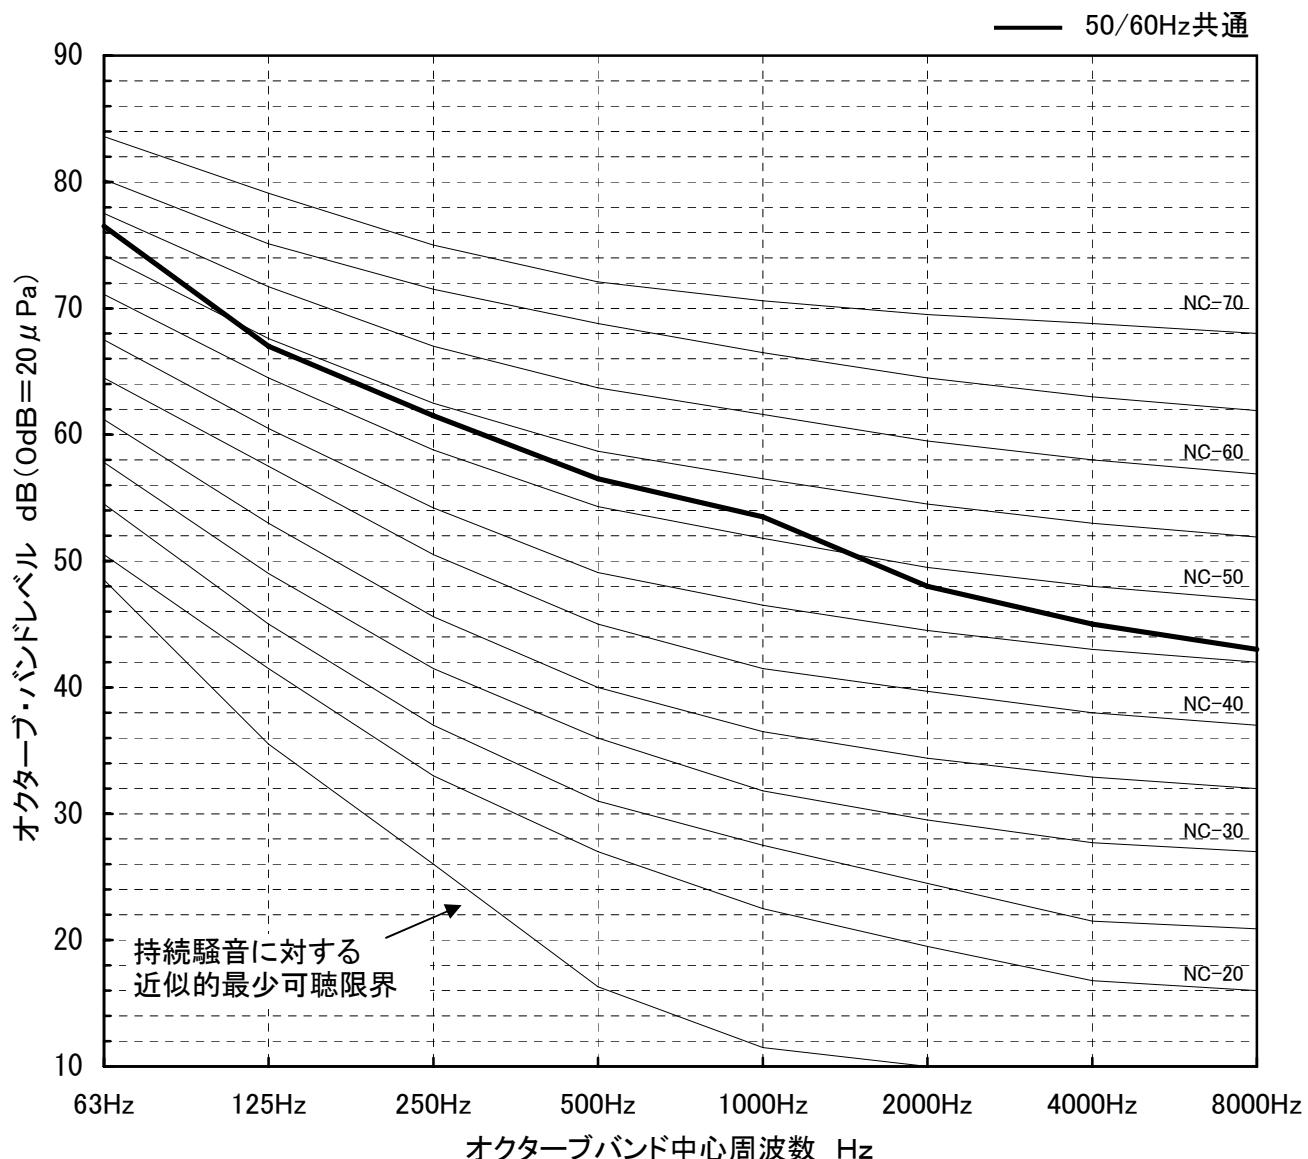

IT装置用空調機 騒音分析成績表	形名	室内: PADY-P450NMT-E		
三菱電機株式会社	作成日	11-1-26	仕様書番号	WYN B0-8494