

# 耐震強度計算書(アンカーボルト)

1. 機種 = 設備インバーターエアコン オールフレッシュタイプ 室内ユニット

2. 形名 = PFAV-P1600DM-E-F

## 3. 機器諸元(図1参照)

(1)機器質量(運転質量)	W =	569	kg
(2)アンカーボルト			
①総本数	N =	4	本
②サイズ・形状	= M	16	形
③1本当たりの軸断面積(呼径による断面積)	A =	200	mm <sup>2</sup> = 200X10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup>
④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルトの総本数	Nt =	2	本
(3)据付面より機器重心までの高さ	Hg =	707	mm = 0.707 m
(4)検討する方向からみたボルトスパン	L =	860	mm = 0.86 m
(5)検討する方向からみたボルト中心から機器重心までの距離	Lg =	278	mm (Lg ≤ L/2) = 0.278 m

## 4. 検討計算(各項の小數点以下2桁目を四捨五入して算出)

(1)設計用水平震度	Kh =	2.0	
(2)設計用鉛直震度	Kv = Kh / 2 =	1.0	
(3)設計用水平地震力	Fh = Kh · W · 9.8 =	11152.4	N
(4)設計用鉛直地震力	Fv = Kv · W · 9.8 =	5576.2	N
(5)アンカーボルトの引抜力	$Rb = \frac{Fh \cdot Hg - (W \cdot 9.8 - Fv) \cdot Lg}{L \cdot Nt}$	=	4584.2 N
(6)アンカーボルトのせん断力	Q = Fh / N =	2788.1	N
(7)アンカーボルトに生ずる応力度			
①引張応力度	$\sigma = Rb / A =$	22.9	MPa < ft = 176MPa
②せん断応力度	$\tau = Q / A =$	13.9	MPa < fs = 101MPa
③引張とせん断を同時に受ける場合	$fts' = 1.4ft - 1.6\tau =$	224.1	MPa
ただし、fts' ≤ ft のときfts=fts', fts' > ft のときfts=ft であるので	fts =	176.0	MPa
	$\sigma =$	22.9 MPa	< fts = 176.0 MPa
(8)アンカーボルトの施工法			
①アンカーボルトの施工法	=	後打ち式おねじ形メカニカルアンカー	
②コンクリートの厚さ	=	120	mm = 0.12 m
③ボルトの埋込長さ	=	70	mm = 0.07 m
④許容引抜加重	Ta =	9016	N > Rb = 4584.2 N

以上の計算結果よりアンカーボルトは十分なる強度を有する。  
 \*ボルトの許容応力度は、『建築設備耐震設計・施工指針2014年度版』による。  
 本計算書はアンカーボルトについての強度計算書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。

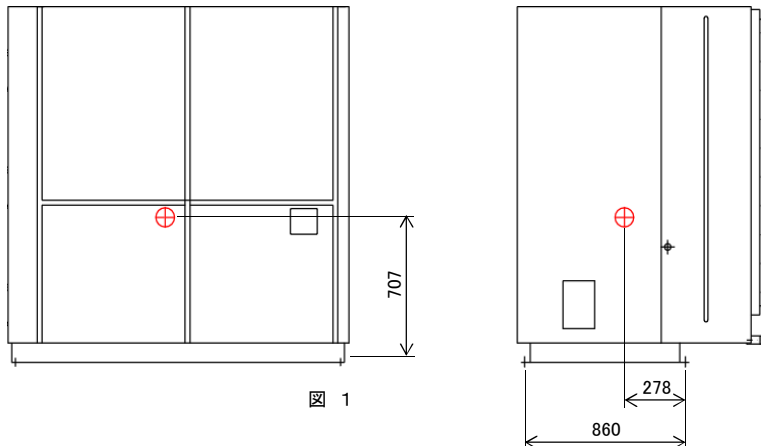


図 1

三菱電機株式会社	作成日	11-06-22	仕様書番号	WYN B0-8914	副番	D
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---