
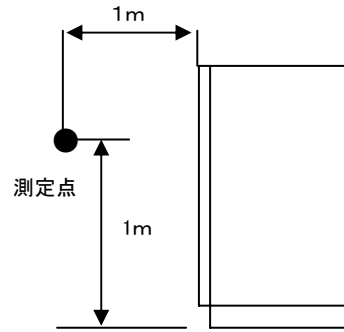



騒音分析成績表

PADY-P200NM-E1

測定場所: 無響音室
計器: B&K



| | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | A特性計算 | (dB) |
|---------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 50/60Hz | 62.0 | 60.1 | 59.0 | 53.3 | 47.5 | 41.4 | 34.1 | 26.7 | 55.0 | |

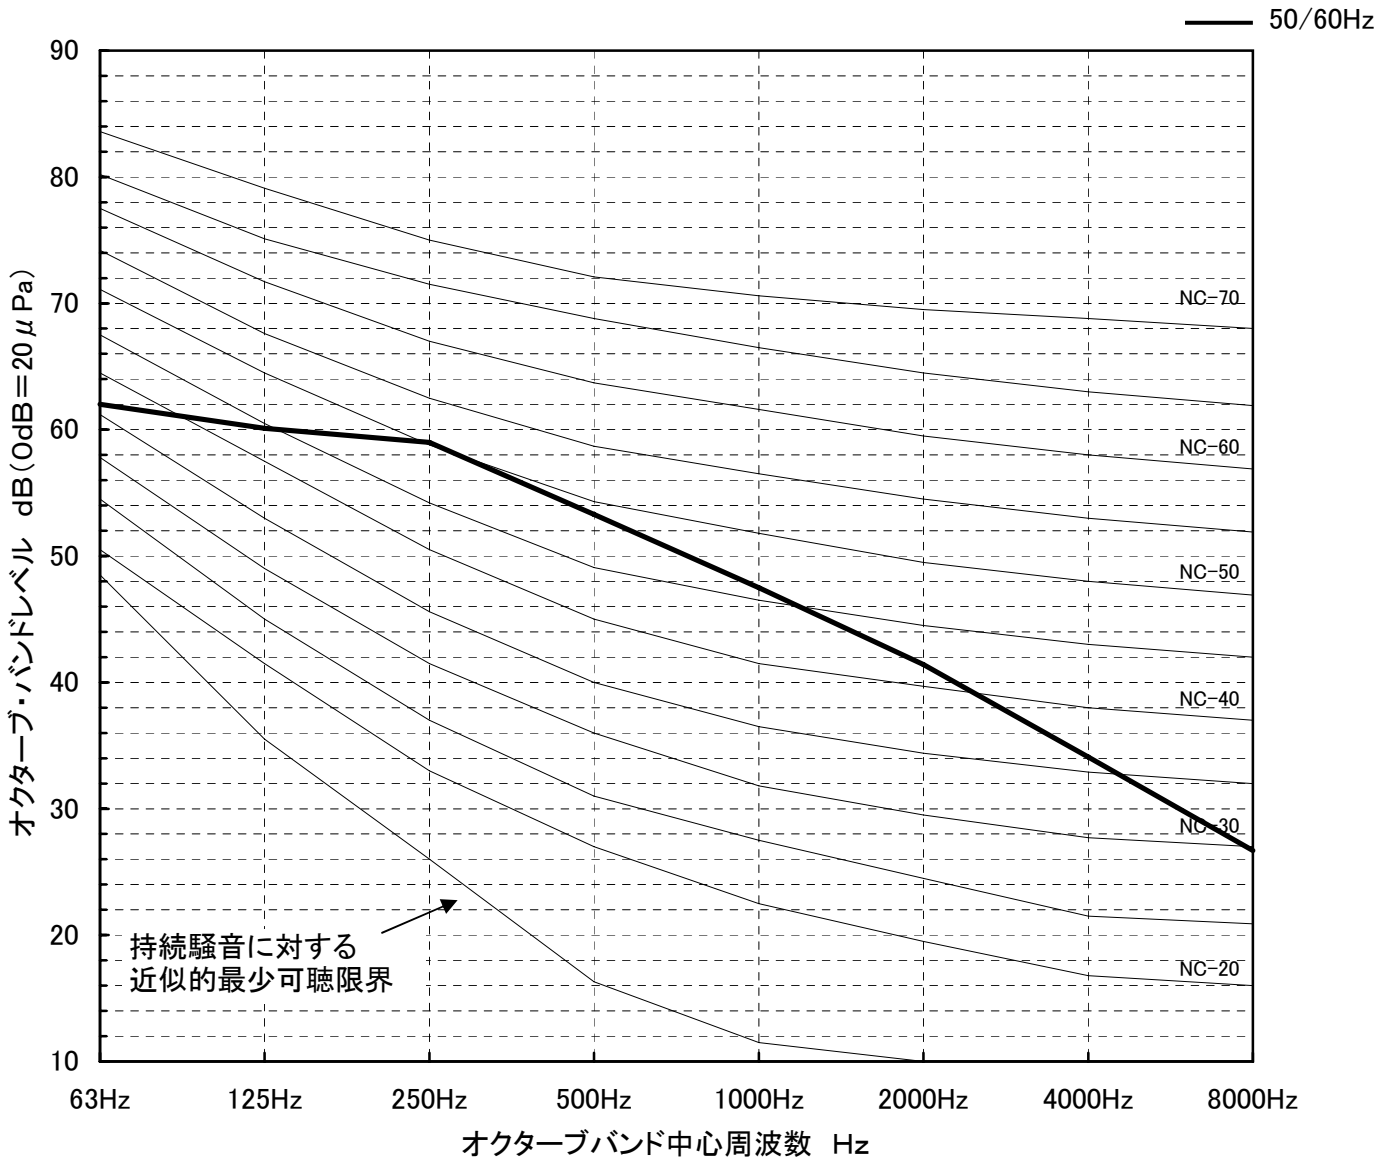

| | | | | | | |
|------------------|-----|---------|--------------------|-------------|----|--|
| IT装置用空調機 騒音分析成績表 | | 形名 | 室内: PADY-P200NM-E1 | | | |
| 三菱電機株式会社 | 作成日 | 12-2-23 | 仕様書番号 | WYN B0-9258 | 副番 | |