



騒音分析成績表

PUHY-DP450SCM-E (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K

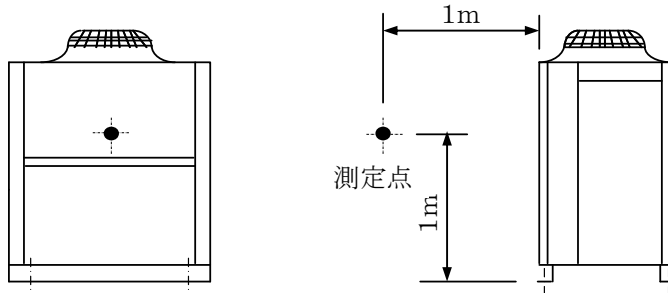

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	73.0	66.0	62.5	58.0	54.5	51.0	47.5	41.0	61.0	(dB)
ナイトモード	50/60Hz	54.0	55.0	50.0	46.0	45.5	47.0	45.0	41.0	53.0	(dB)

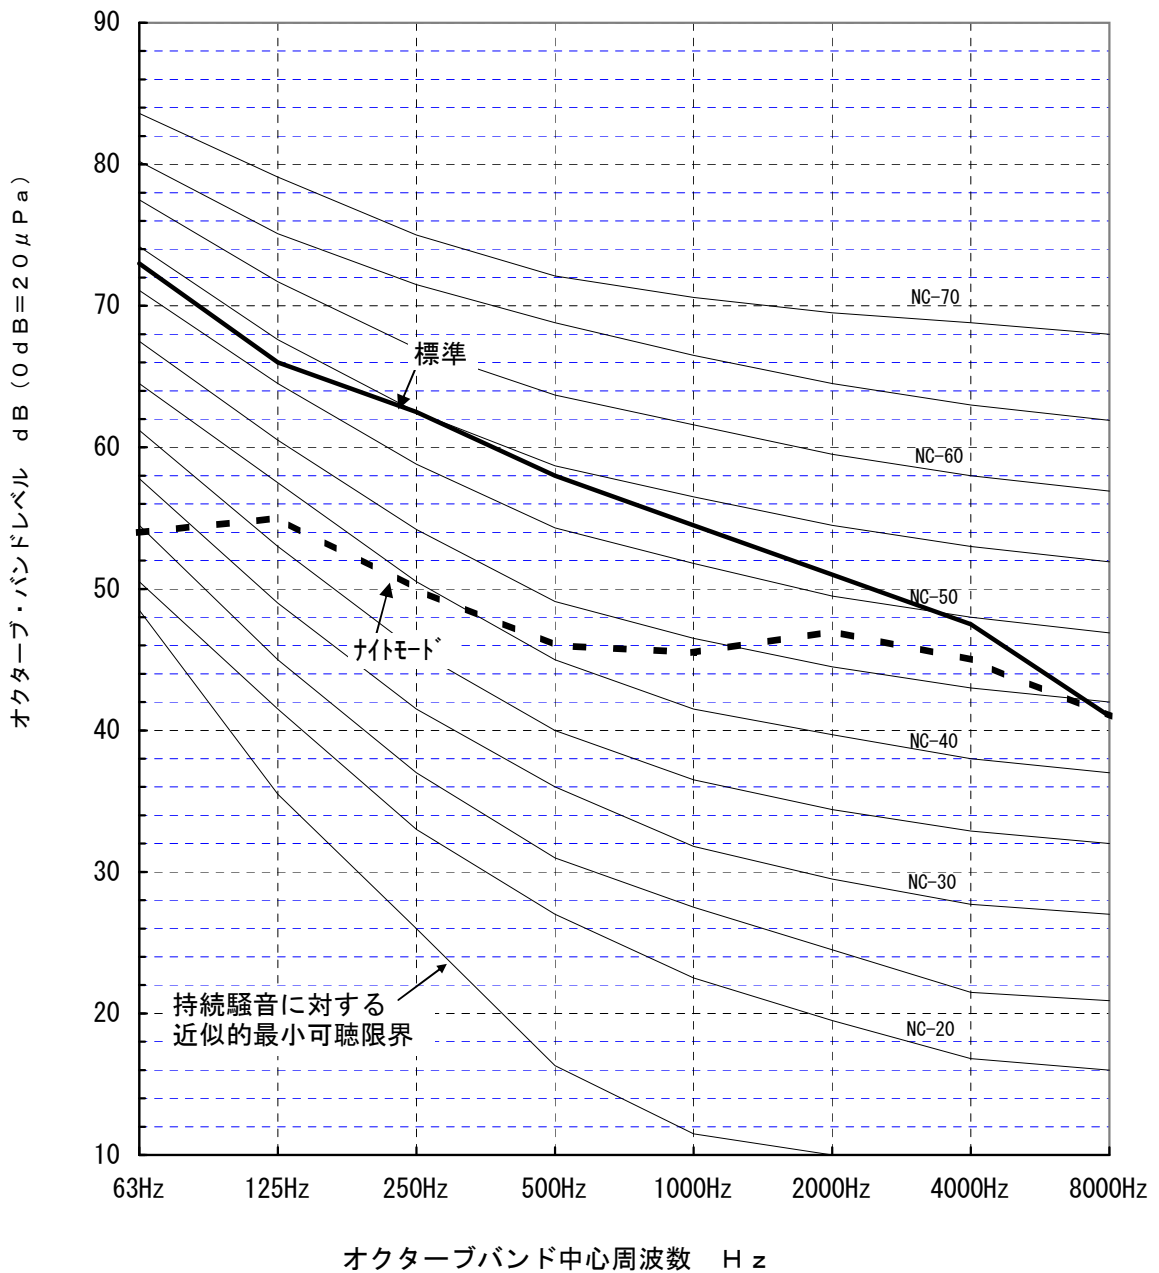

三菱電機株式会社	作成日	10-04-08	仕様書番号	WYN B0-7906	副番	
----------	-----	----------	-------	-------------	----	--