

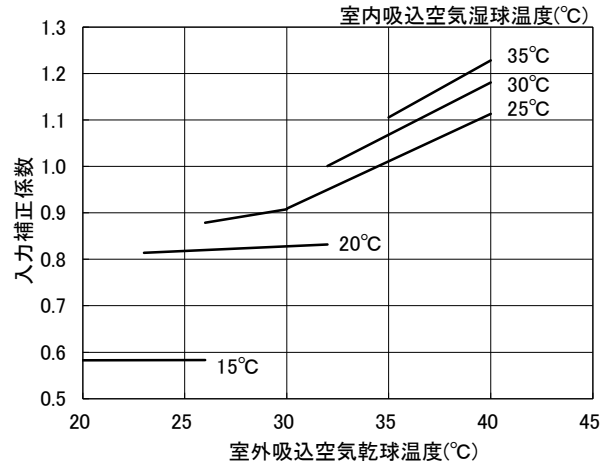
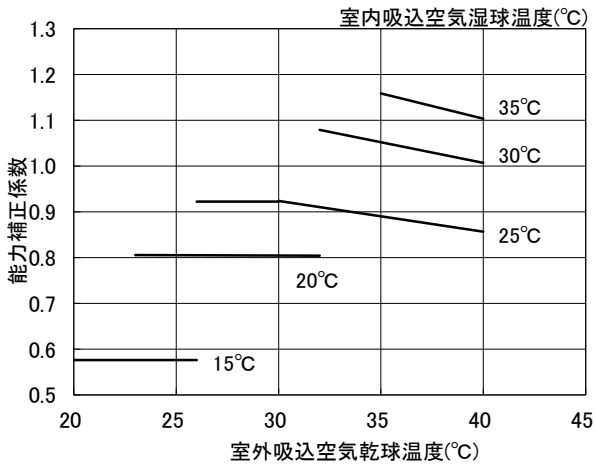


【全容量共通】

①冷房能力線図

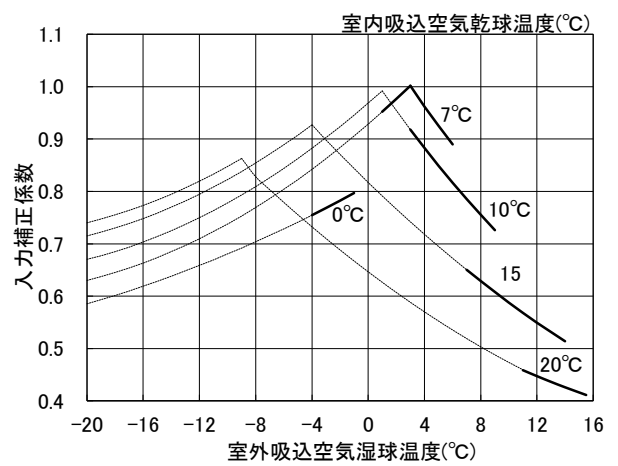

②暖房能力線図

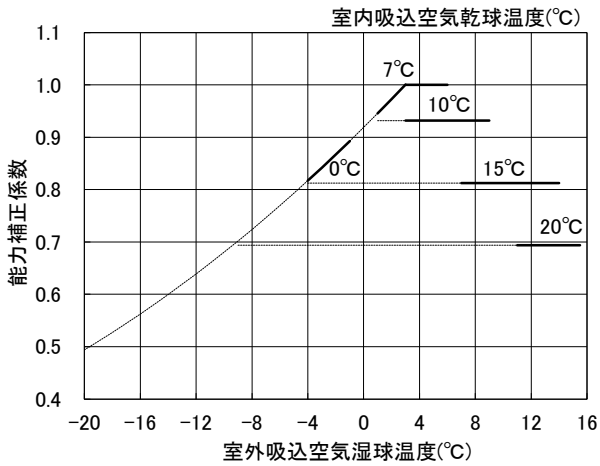

(注) --- は、室内ユニット吸込空気を0°C以上となるように一次処理した場合の値です。