



冷房配管長補正線図(床置)


(1) PFTV-P140DM-E

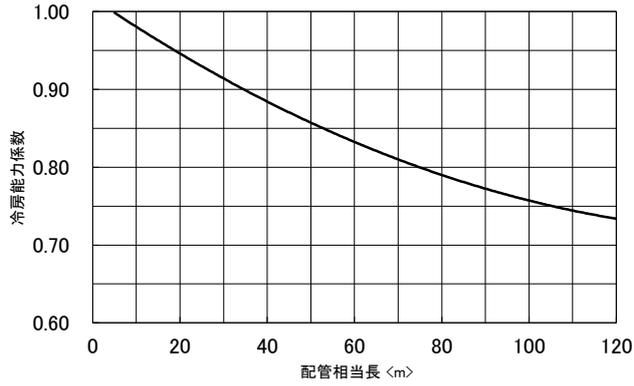


(2) PFTV-P224DM-E(1)

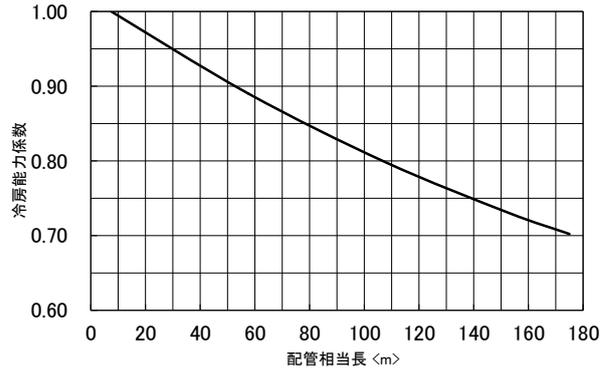


(3) PFTV-P280DM-E(1)

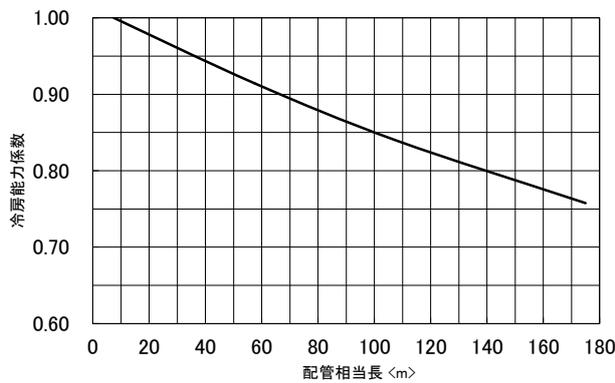

(4) PFTV-P450DM-E(1)

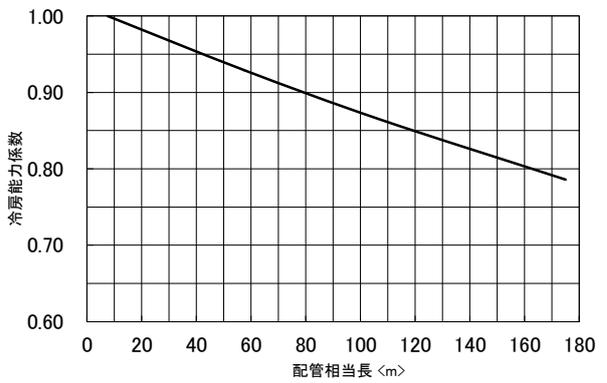

(5) PFTV-P560DM-E(1)

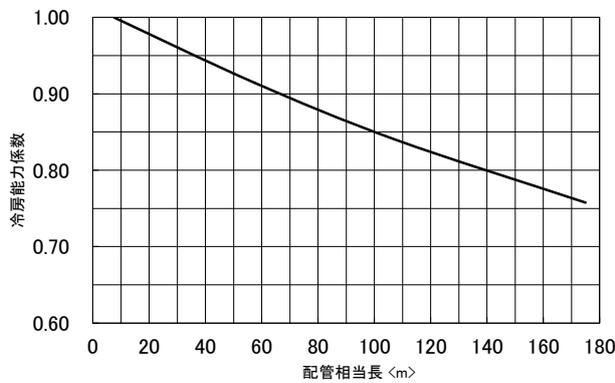

[配管相当長の求め方]

- (1) P140形 相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.30 × 配管途中のバンド数) m
- (2) P224形 相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.35 × 配管途中のバンド数) m
- (3) P280形 相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.42 × 配管途中のバンド数) m
- (4) P450形 相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.50 × 配管途中のバンド数) m
- (5) P560形 相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.50 × 配管途中のバンド数) m