



## 容量変化時入力線図

- 【床置(標準)・天吊共通】P560形
- PFHV-P・DM-E(1)
- PCHV(X,D,T)-P・DM-E(1)

### 冷房入力係数(室外ユニット)

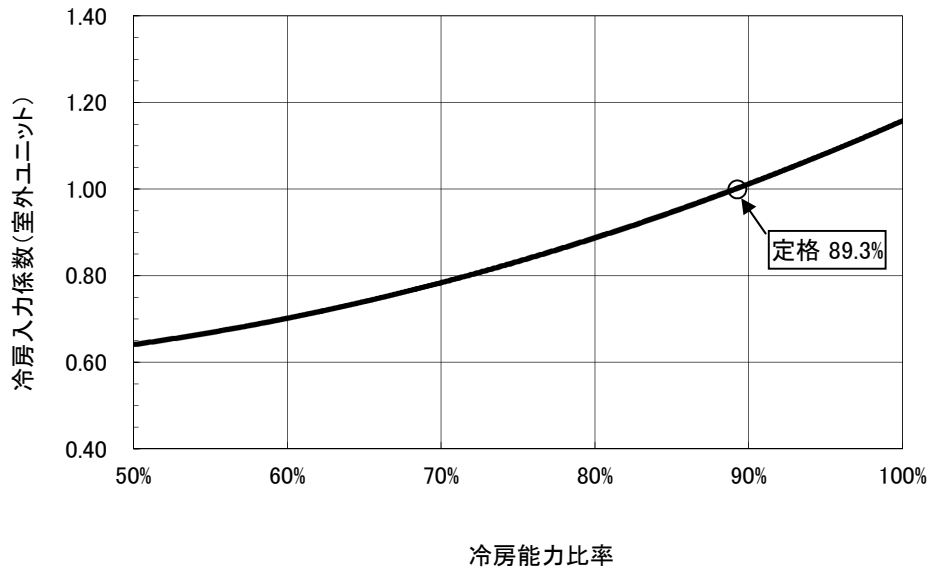

### 暖房入力係数(室外ユニット)

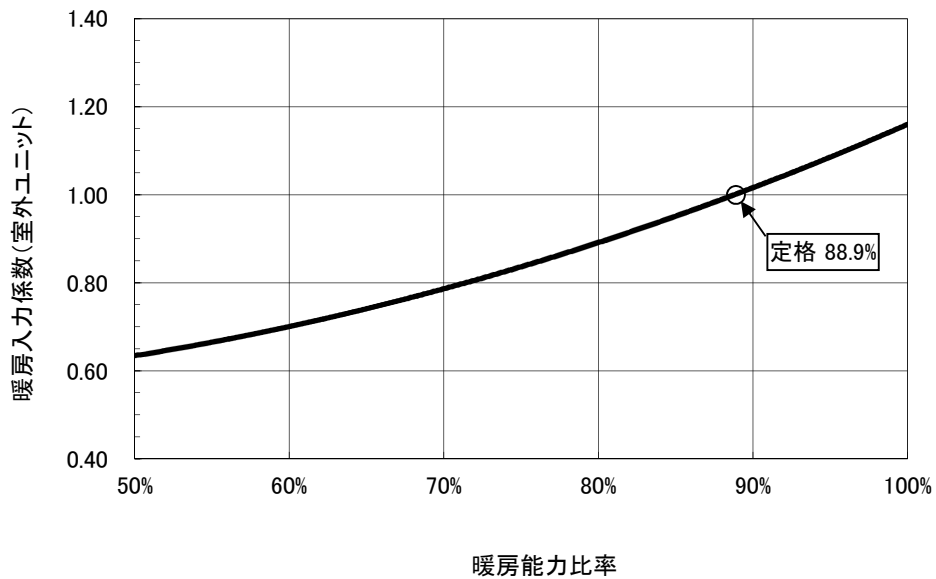

- ※ 能力比率100%が最大能力時に相当します。
- ※ 上記線図は、JIS標準条件のときのものであります。
- ※ 上記入力係数は室外ユニットの入力係数です。
- ※ 上記入力係数は定格能力時の入力を1.0としたときのものである。
- ※ 上記線図中の○印は定格能力時を示します。