



容量変化時入力線図

●PFHV-P1250DM-E(1)-F
冷房入力係数(室外ユニット)

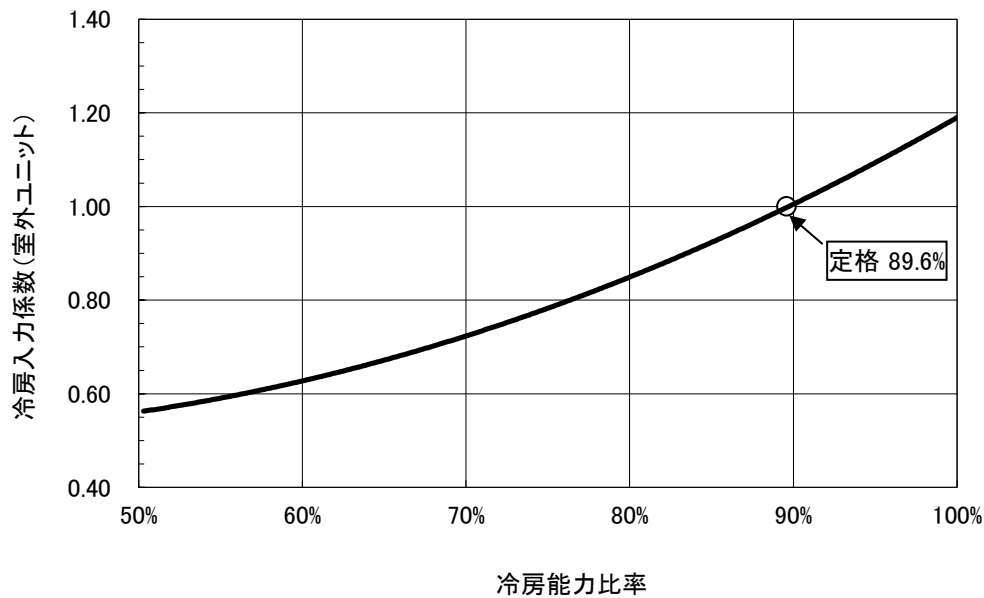

暖房入力係数(室外ユニット)

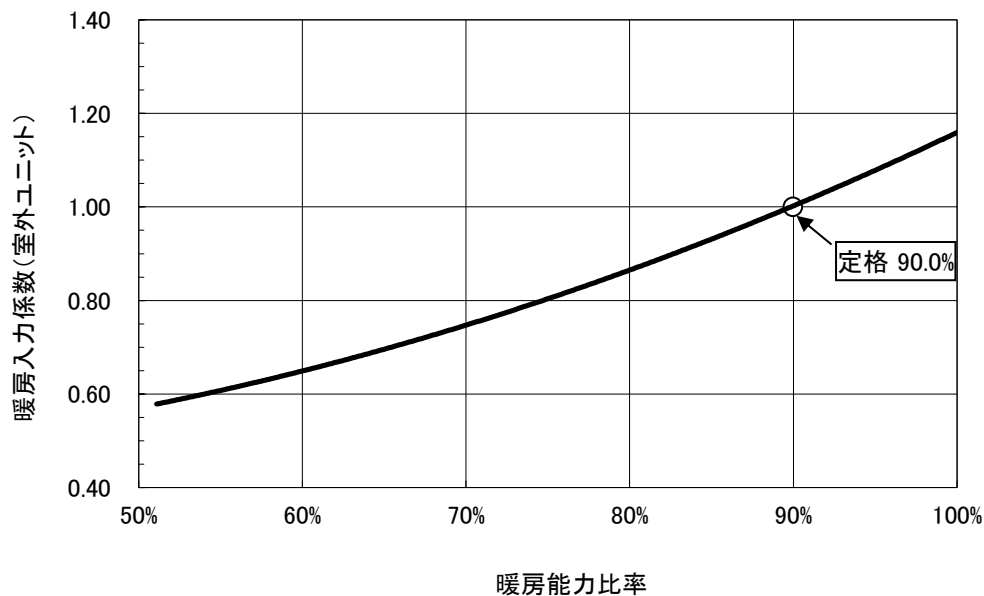

- ※ 能力比率100%が最大能力時に相当します。
- ※ 上記線図は、冷房:室内側乾球温度33.0℃・湿球温度28.0℃、室外側乾球温度33.0℃
暖房:室内側乾球温度7.0℃、室外側乾球温度7.0℃・湿球温度3.0℃のときのものであります。
- ※ 上記入力係数は室外ユニットの入力係数です。
- ※ 上記入力係数は定格能力時の入力を1.0としたときのものである。
- ※ 上記線図中の○印は定格能力時を示します。