


## 容量変化時入力線図


●PFTV-P1120DM-E(1)

冷房入力係数(室外ユニット)

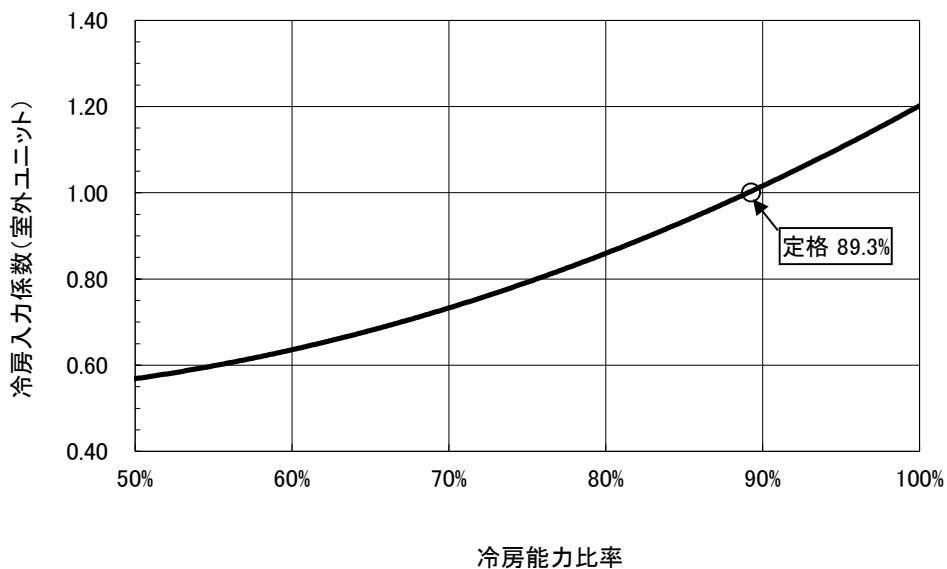

●PFTV-P1400DM-E(1)

冷房入力係数(室外ユニット)

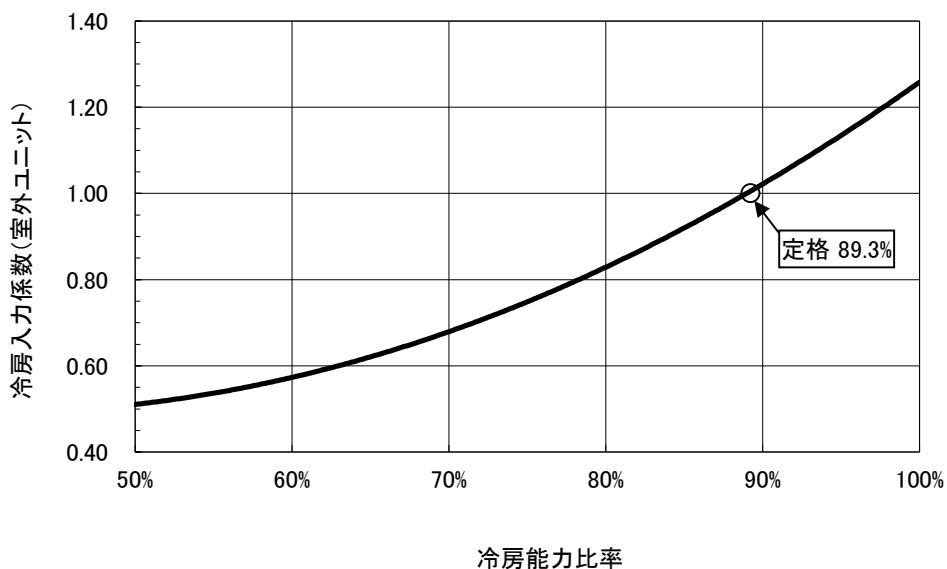

- ※ 能力比率100%が最大能力時に相当します。
- ※ 上記線図は、JIS標準条件のときのものです。
- ※ 上記入力係数は室外ユニットの入力係数です。
- ※ 上記入力係数は定格能力時の入力を1.0としたときのものである。
- ※ 上記線図中の○印は定格能力時を示します。