


# 容量変化時入力線図


適用機種

・PFHV-P800(V)DMJ1

冷房入力係数(室外ユニット)

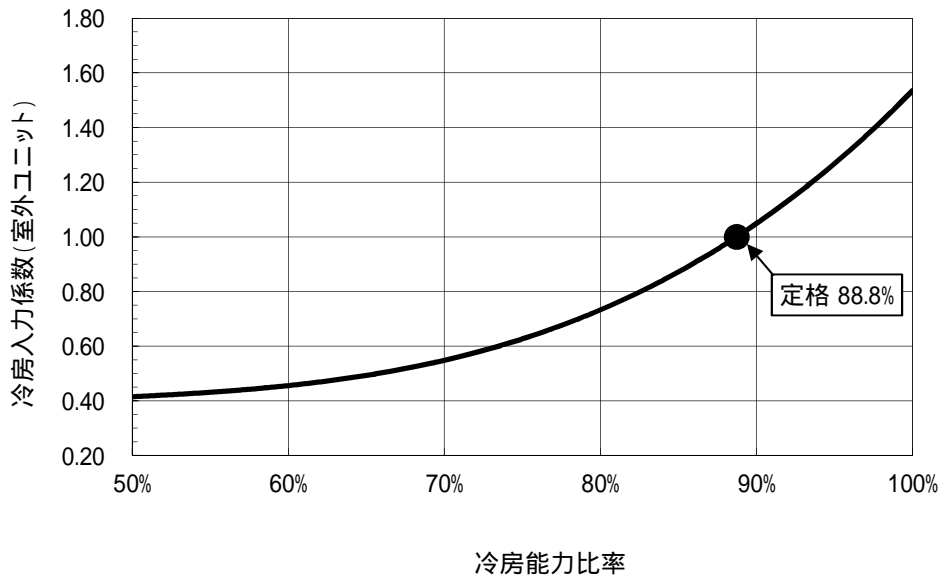

暖房入力係数(室外ユニット)

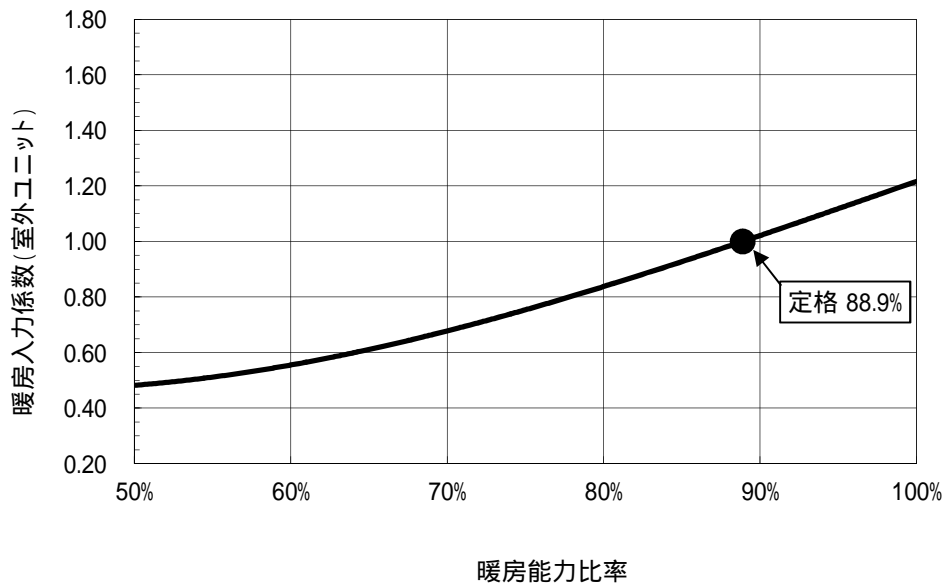

能力比率100%が最大能力時に相当します。  
上記線図は、JIS標準条件のときのものです。  
上記入力係数は室外ユニットの入力係数です。  
上記入力係数は定格能力時の入力を1.0としたときのものです。  
上記線図中の 印は定格能力時を示します。