
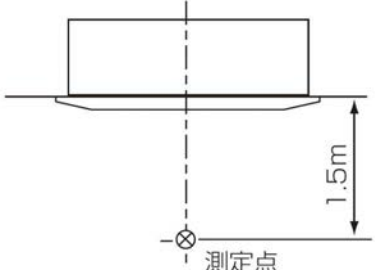


騒音分析表

PLFY-P112LMG5

区分 測定場所 仕様(測定位置等)	参考 無響音室 電源: 200V (50/60Hz)	
-------------------------	----------------------------------	--

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	49.0	47.5	44.5	40.0	36.5	28.5	23.0	15.5	42
中1ノッチ	—□—	47.0	45.0	42.0	38.5	34.5	26.5	20.5	13.5	40
中2ノッチ	—○—	45.0	43.0	39.5	35.5	31.0	23.0	15.0	11.5	37
弱ノッチ	—△—	42.5	41.0	36.5	32.5	27.5	19.0	12.5	11.0	34

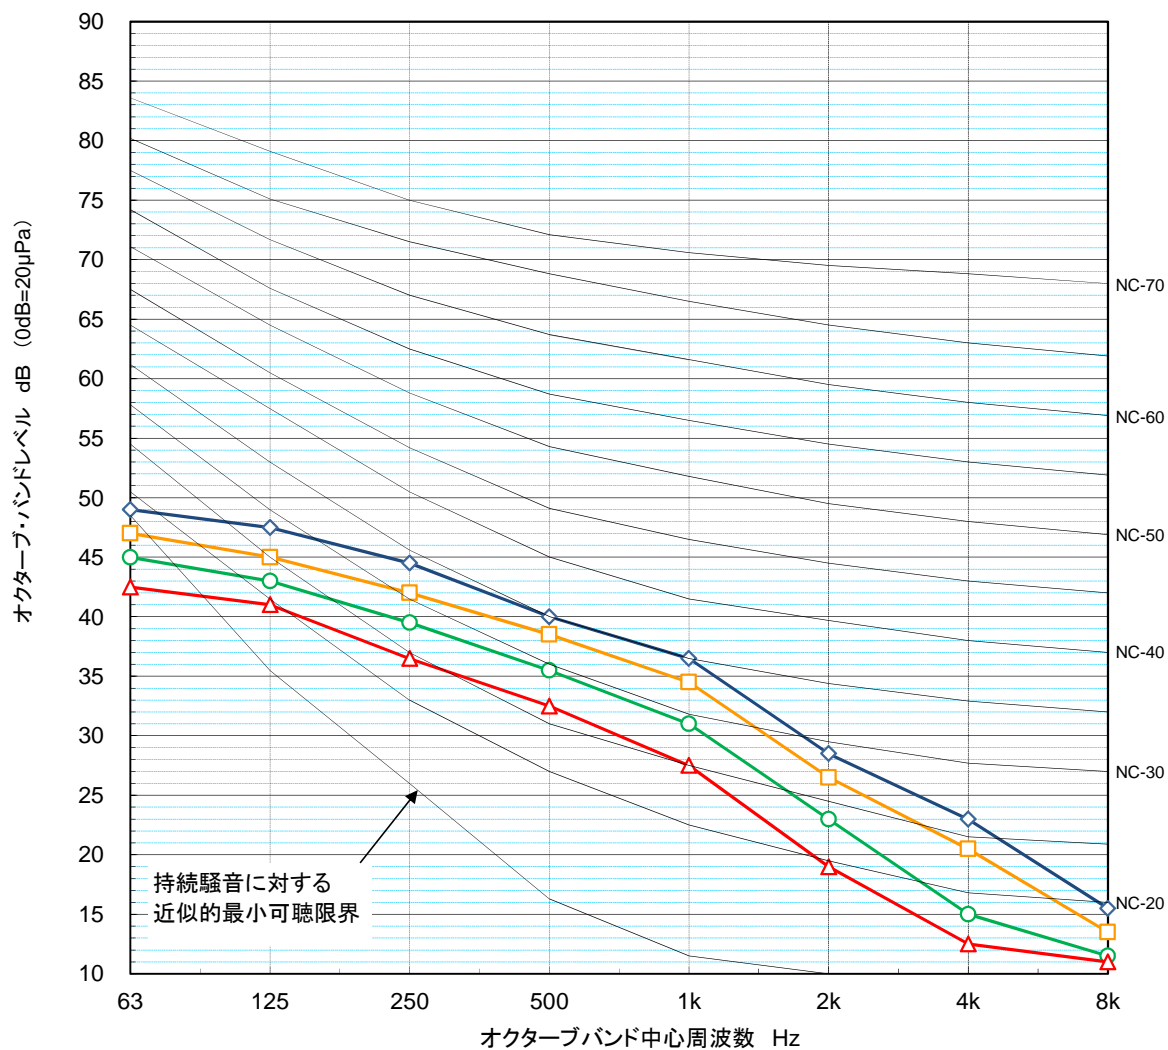

三菱電機株式会社	作成日	17-7-25	仕様書番号	WYNB1-2386	副番	-
----------	-----	---------	-------	------------	----	---