


# 騒音分析表

GE-P1080MG5

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V(50Hz) 機外静圧: 210Pa	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz	—◇—	50.0	54.5	40.5	34.5	31.5	28.0	23.5	20.0	41

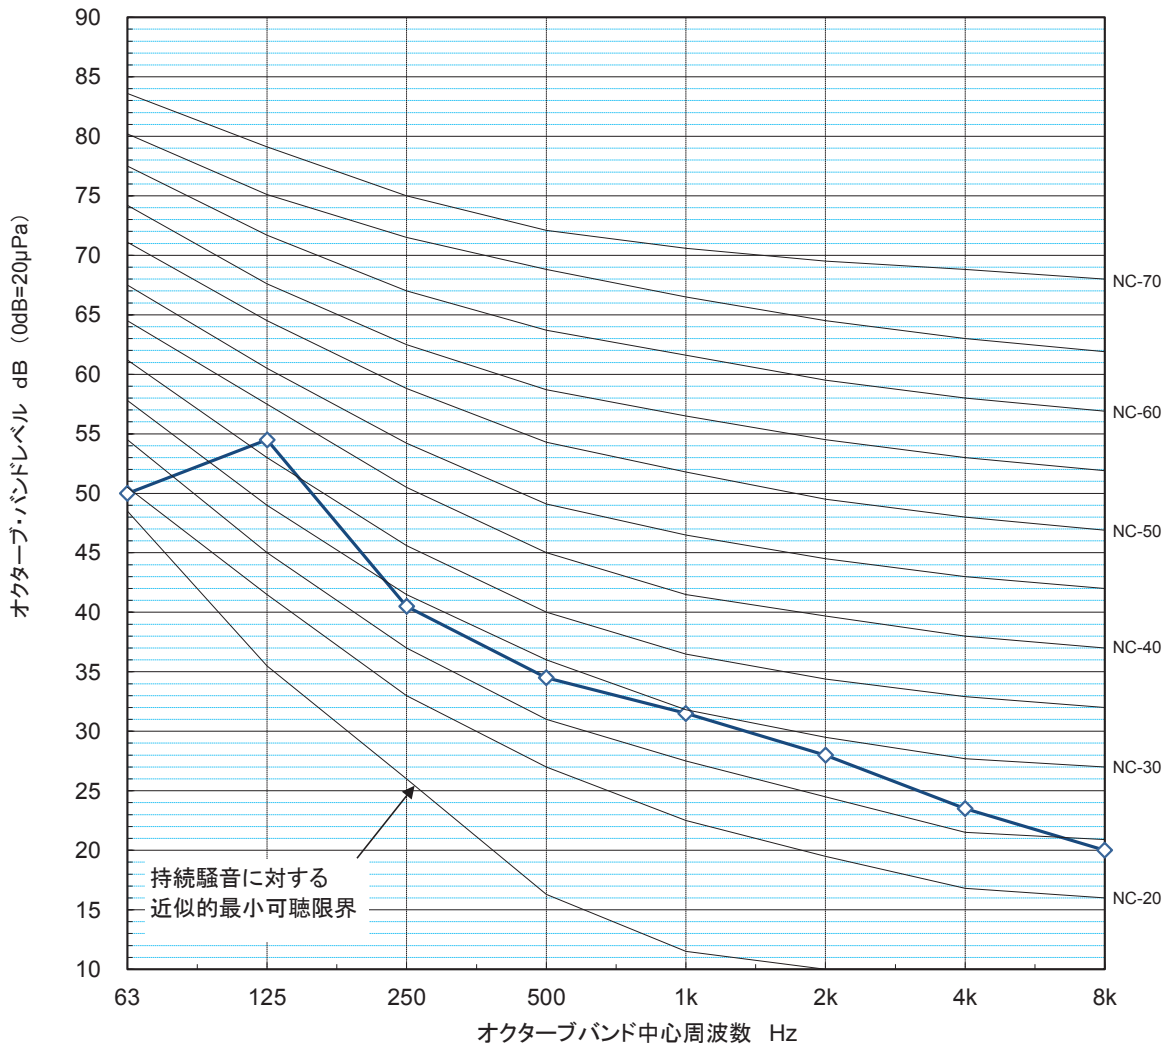


三菱電機株式会社	作成日	17-07-27	仕様書番号	WYNB1-2392	副番	-
----------	-----	----------	-------	------------	----	---

# 騒音分析表

GE-P1080MG5

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V(60Hz) 機外静圧: 220Pa	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
60Hz	—◇—	51.5	56.0	43.0	36.5	34.0	31.5	27.0	21.5	43

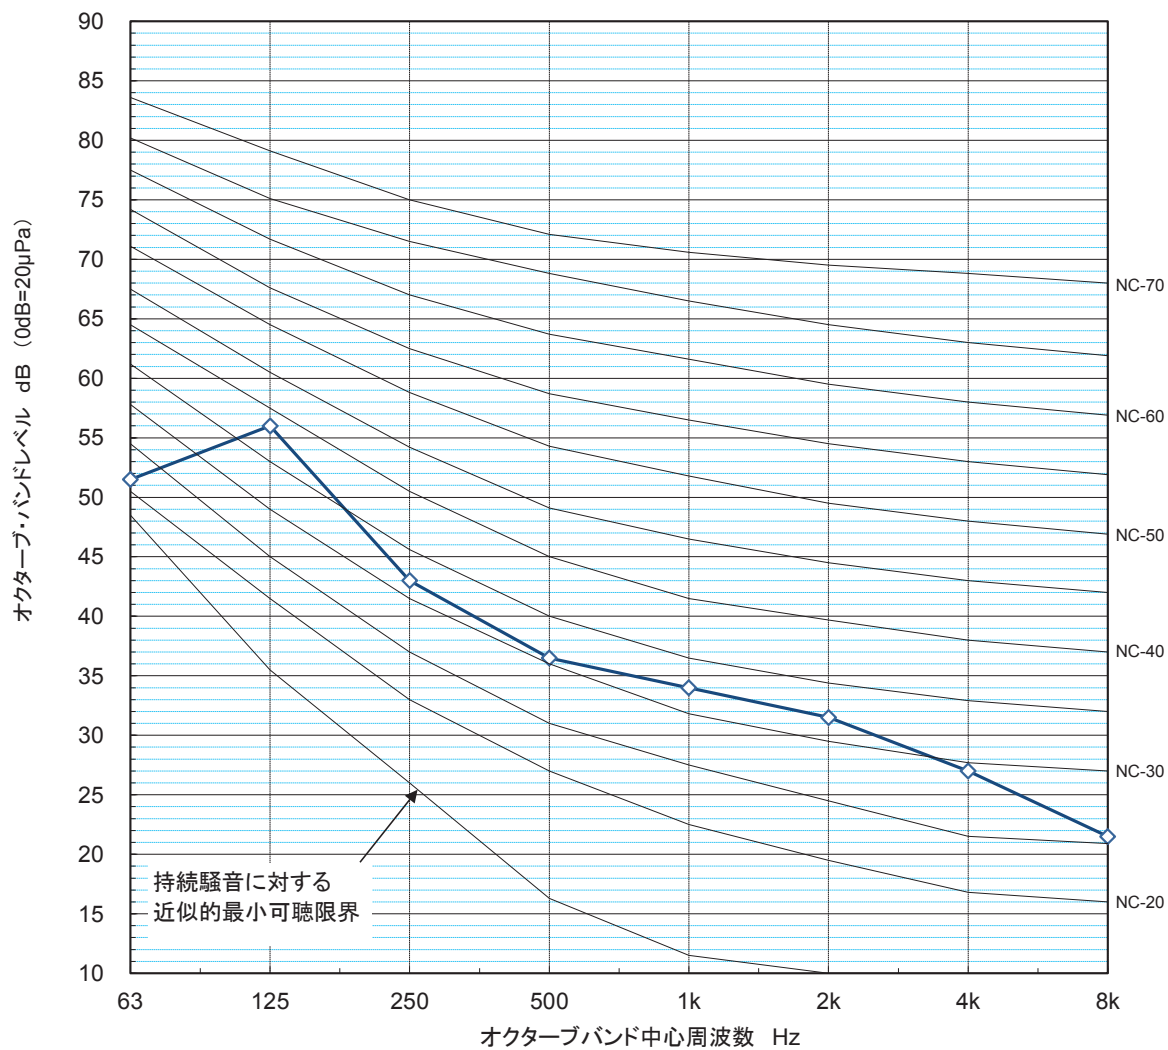

三菱電機株式会社	作成日	17-07-27	仕様書番号	WYNB1-2392	副番	-
----------	-----	----------	-------	------------	----	---