


# 騒音分析表

PF-RP224BA13

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)		

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	58.0	59.0	56.0	51.0	49.0	44.0	39.0	37.0	54.0
弱ノッチ	—□—	53.0	54.0	51.0	45.5	42.0	36.0	32.0	29.0	48.0

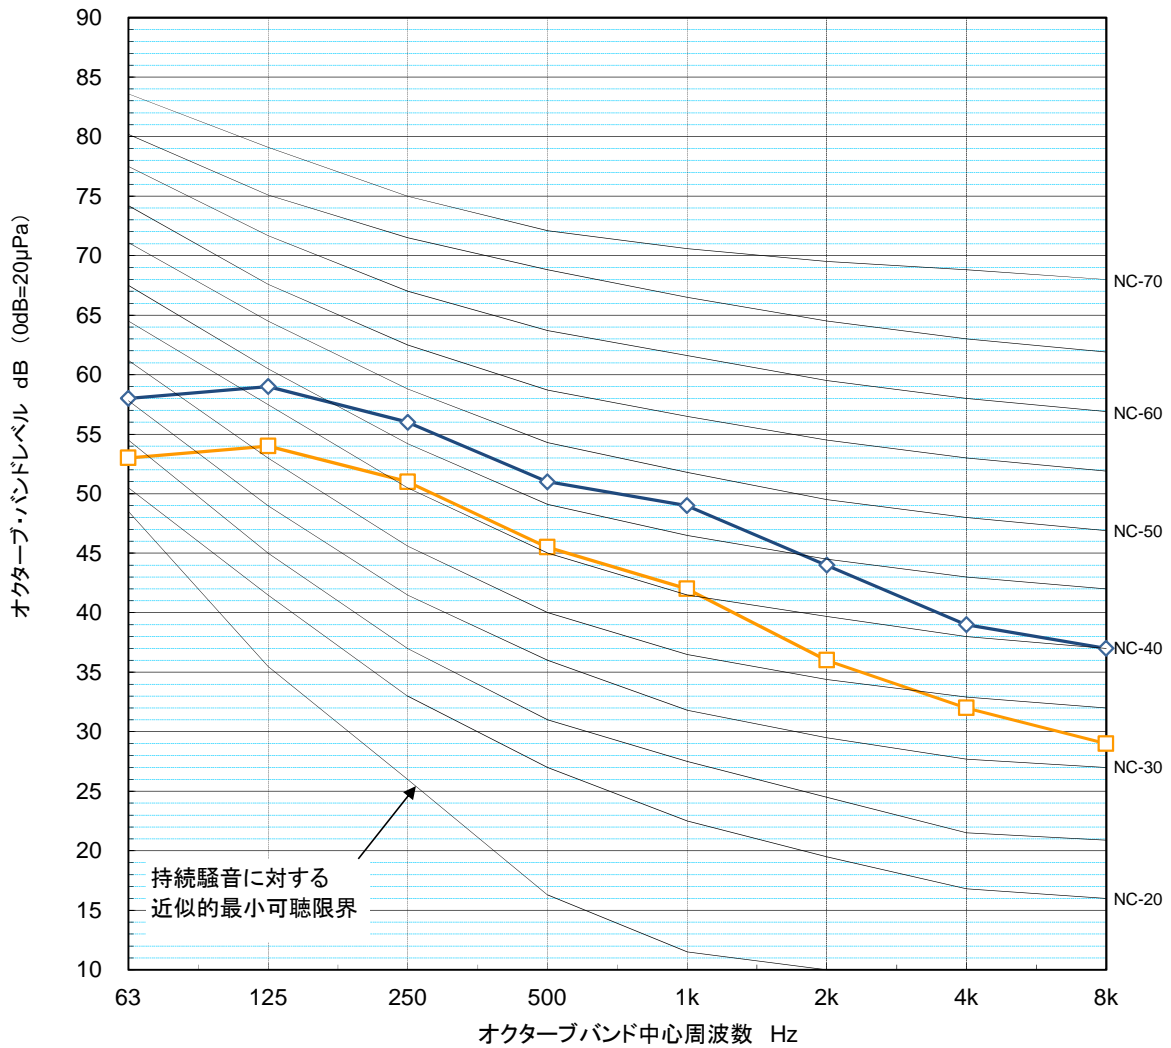

三菱電機株式会社	作成日	17-01-10	仕様書番号	WYNB1-2404	副番	-
----------	-----	----------	-------	------------	----	---