


# PUHV-P224~500(V)(S)DMJ1(-BS,-BSG) 振動レベル値

## 1. 測定条件

- ①測定周波数帯 : 1Hz~80Hz
- ②測定位置 : ユニット脚部より20cmの距離の路面
- ③据付状態 : コンクリート床面直置
- ④電源 : 三相200V 50Hz/60Hz
- ⑤運転条件 : JIS条件(冷房、暖房)
- ⑥測定機器 : 公害用振動レベル計 VM-1220C  
( JIS適合品)

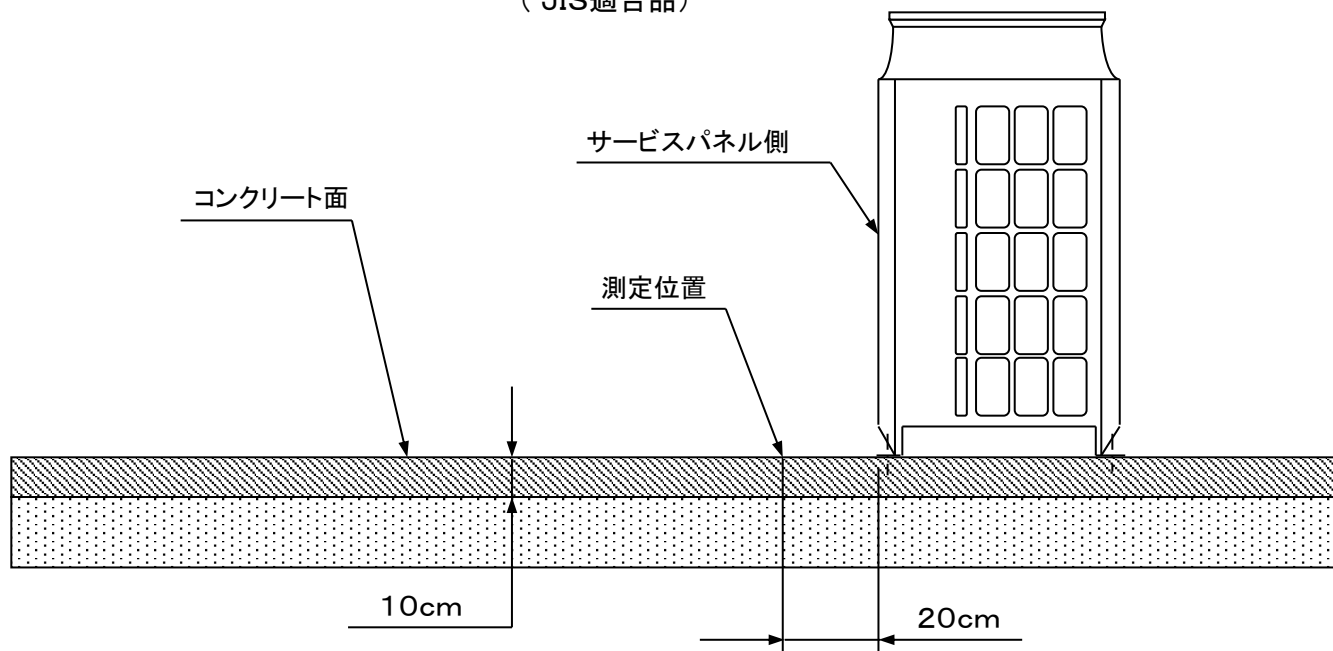

## 2. 振動レベル値

形名	振動レベル値 <dB>
PUHV-P224(V)DMJ1(-BS,-BSG)	45
PUHV-P280(V)(S)DMJ1(-BS,-BSG)	46
PUHV-P400(V)SDMJ1(-BS,-BSG)	47
PUHV-P450(V)DMJ1(-BS,-BSG)	48
PUHV-P500(V)SDMJ1(-BS,-BSG)	48

<注>上記値は暗振動補正を行ったものである。