


# 騒音分析表

PL-RP40LA13

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz)	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	42.0	38.0	35.5	33.5	27.5	21.0	15.0	10.5	34
中1ノッチ	—□—	39.5	37.0	35.0	32.5	26.0	19.5	13.5	10.0	33
中2ノッチ	—○—	35.5	35.5	33.5	30.5	23.5	15.5	13.0	10.0	31
弱ノッチ	—△—	32.0	31.5	29.5	26.5	19.0	11.5	11.0	9.5	27

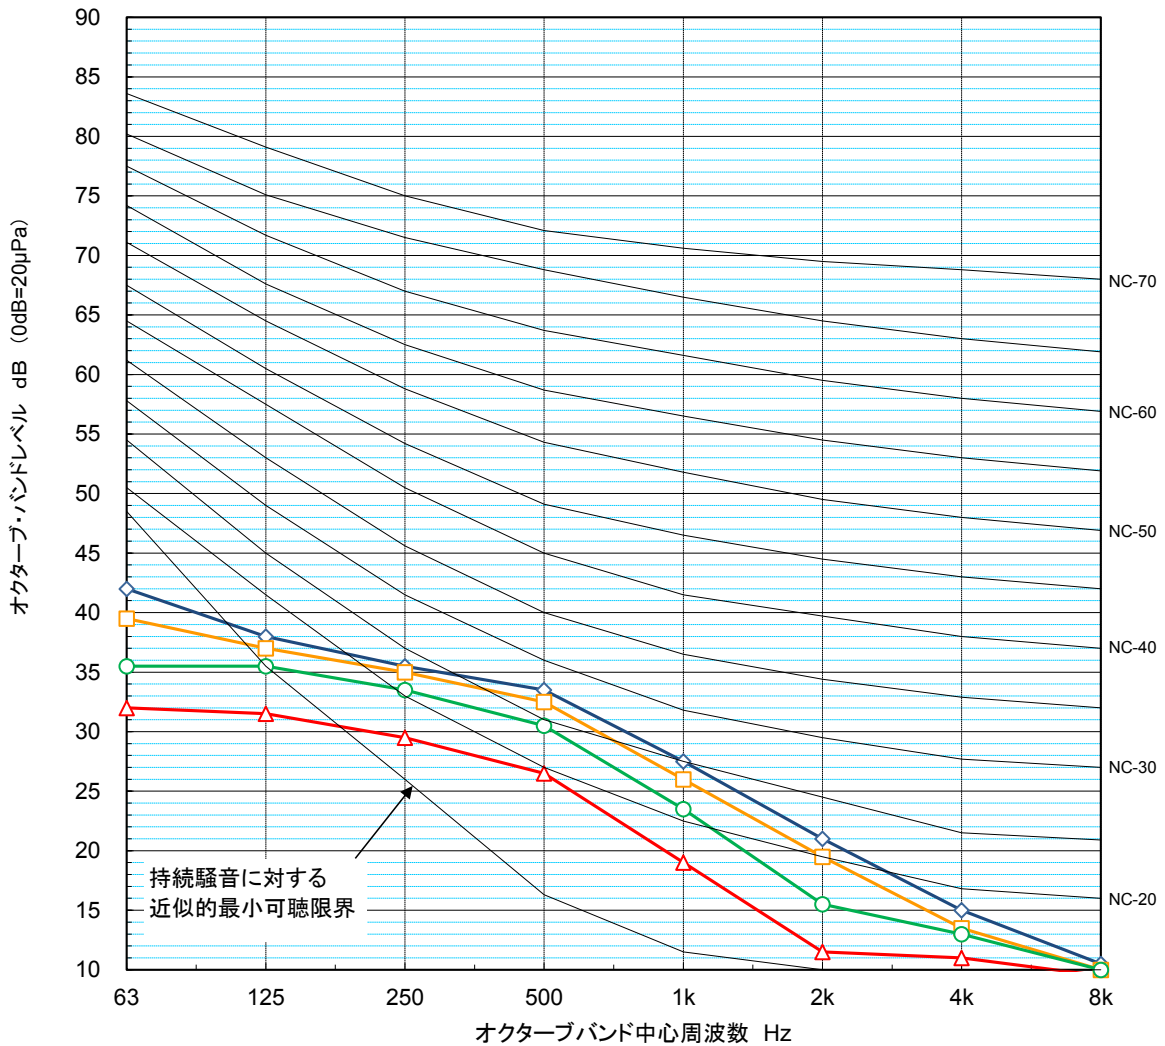

三菱電機株式会社	作成日	17-03-10	仕様書番号	WYNB1-2936	副番	-
----------	-----	----------	-------	------------	----	---