


騒音分析表

PL-RP45LA13

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz)	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	45.0	41.5	39.0	34.5	29.5	21.5	14.0	11.0	36
中1ノッチ	—□—	42.5	39.5	37.0	32.5	27.5	18.5	12.0	10.5	34
中2ノッチ	—○—	38.0	38.0	35.5	30.5	25.0	16.0	11.0	10.0	32
弱ノッチ	—△—	35.5	35.0	32.5	27.5	22.0	12.5	10.0	9.5	29

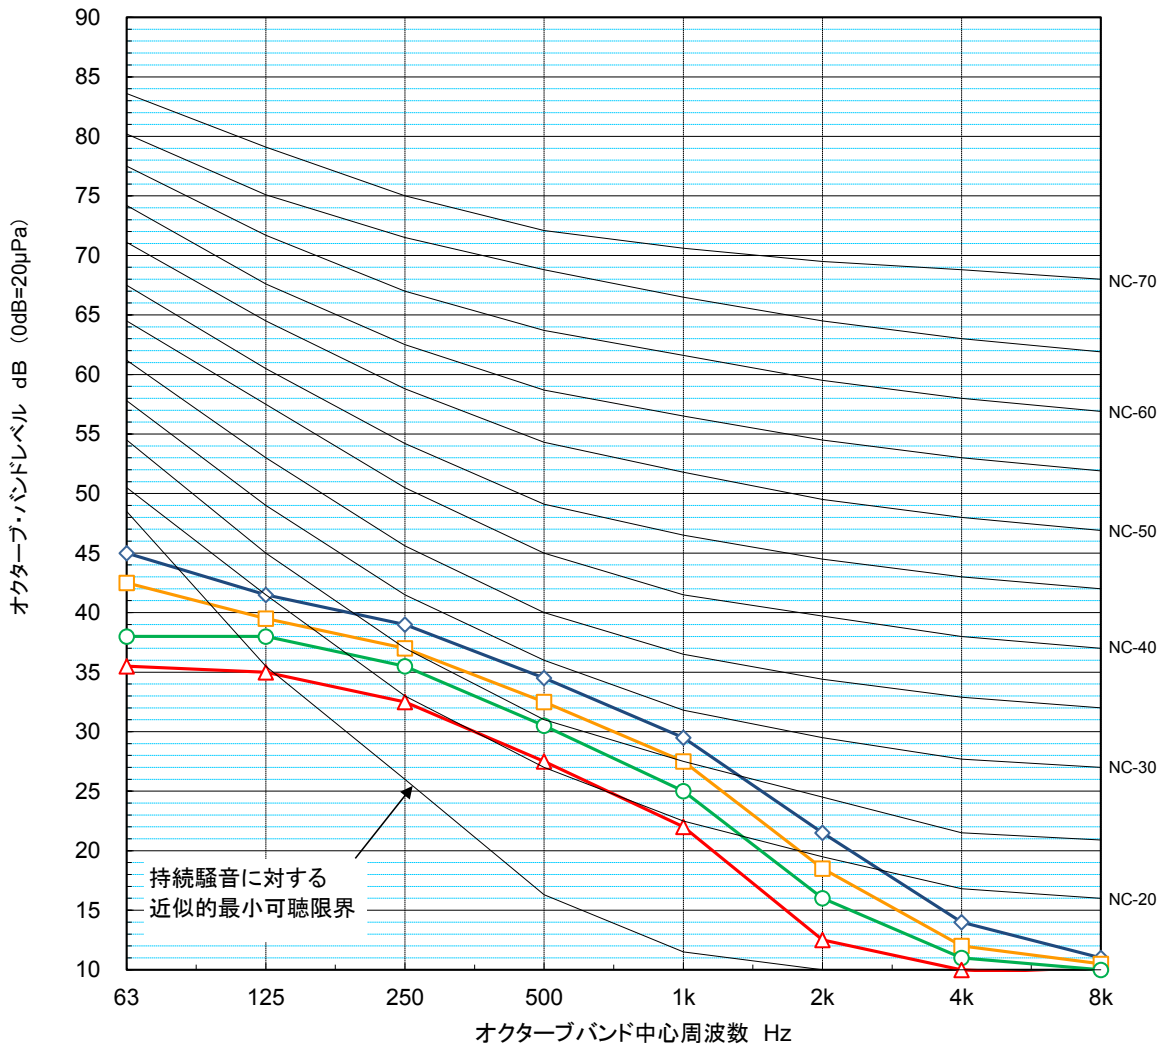

三菱電機株式会社	作成日	17-03-10	仕様書番号	WYNB1-2936	副番	-
----------	-----	----------	-------	------------	----	---